


令和 8 年 度

水 道 事 業 年 報

令和 7. 4. 1 ~ 令和 8. 3. 3 1

御 殿 場 市
上 水 道 課

御殿場市水道全体図

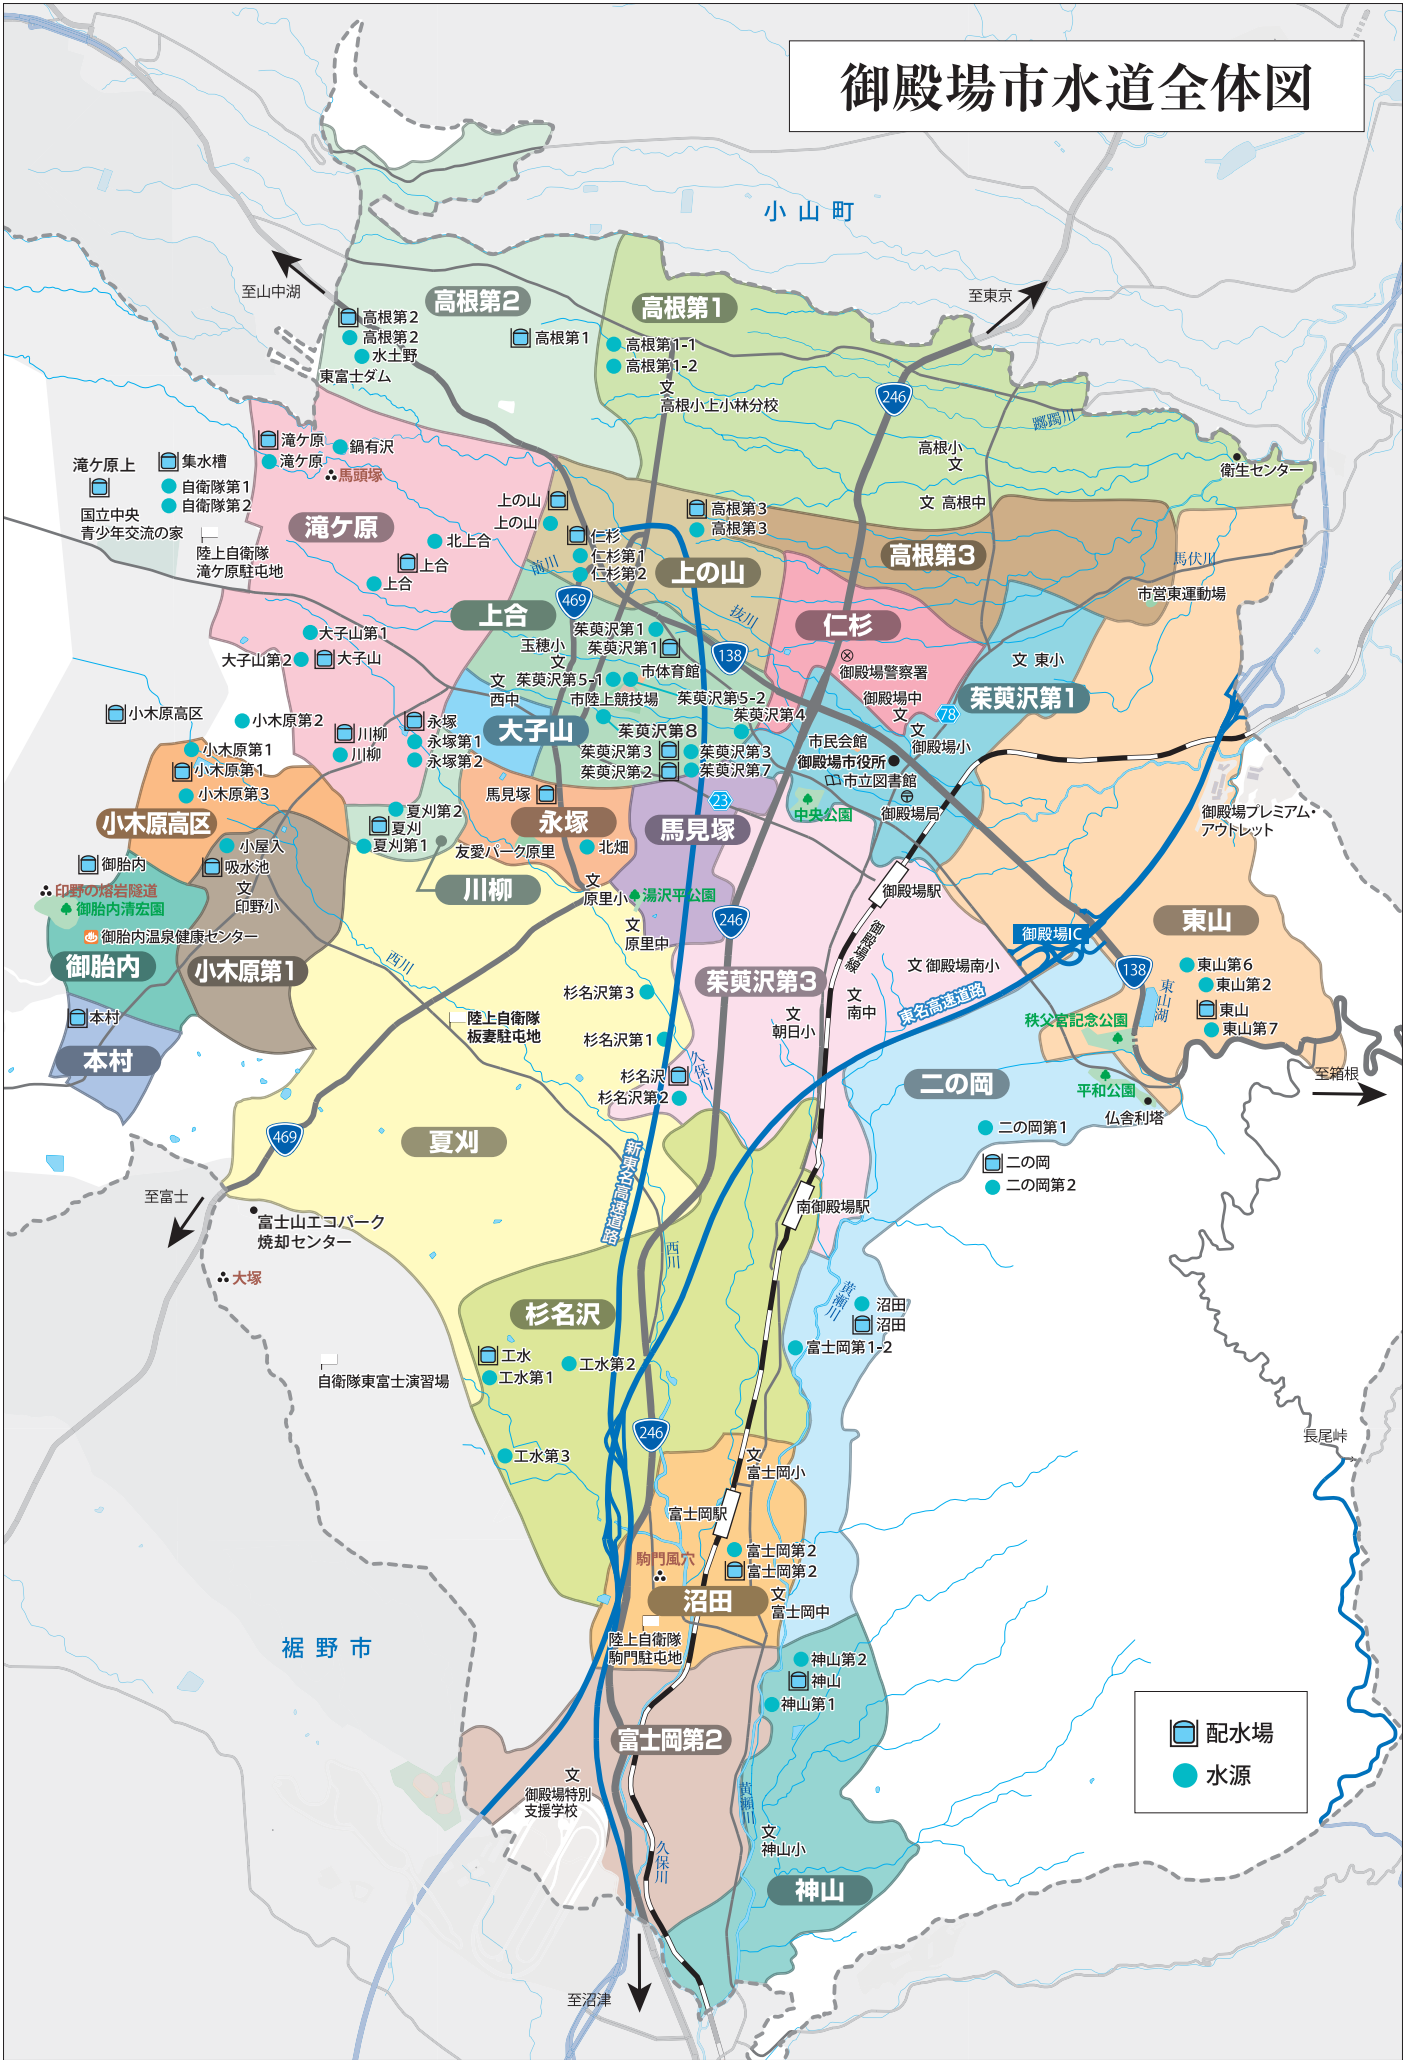

は じ め に	1
第1章 上水道	
1. 沿革	
(1) 創設・拡張事業	2
(2) 現況と課題	5
2. 上水道施設の概要	
(1) 取水施設	6
(2) 送水施設	10
(3) 配水施設	10
3. 上水道事業統計	
(1) 事業の推移状況	14
(2) 電力使用量及び電力料金	16
(3) 窓口事務受付状況	17
(4) 水質検査成績表	18
(5) 導・送・配水管布設延長	28
(6) 導・送・配水管管種別布設延長	29
(7) 導・送・配水管管種別増減一覧表	29
(8) 口径別使用水量及び水道料金	30
(9) 水道料金調定収納状況	32
(10) 口径別段階別使用水量及び水道料金	34
(11) 小分類・口径別使用件数及び水量	36
(12) メーター検針業務状況(簡水を含む)	38
(13) メーター取付及び引き揚げ状況(簡水を含む)	38
(14) 水道料金変遷表(1か月分)	39
(15) 水道利用加入金変遷表	40
(16) 給水装置工事事業者数	40
4. 上水道事業財務	
(1) 比較損益計算書	41
(2) 要素別経費分析表	42
(3) 資本的収支計算書	43
(4) 貸借対照表	44
(5) 経営分析比率	46
第2章 工業用水道	
1. 沿革	
(1) 創設	51
(2) 整備事業	51
(3) 現況と課題	51
2. 工業用水道施設の概要	
(1) 取水施設	52
(2) 配水施設	52
(3) その他の主要施設	52
(4) 水源及び給水事業所位置図	53

3. 工業用水道事業統計	
(1) 事業の推移状況	5 4
(2) 電力使用量及び電力料金	5 5
(3) 水質検査成績表	5 5
(4) 導・配水管布設延長	5 6
(5) 導・配水管管種別布設延長	5 6
(6) 導・配水管管種別増減一覧表	5 6
(7) 水道料金調定収納状況	5 7
(8) 給水事業所別使用状況	5 8
(9) 料金	5 8
4. 工業用水道事業財務	
(1) 比較損益計算書	5 9
(2) 要素別経費分析表	6 0
(3) 資本的支出	6 1
(4) 貸借対照表	6 2
(5) 経営分析比率	6 4

第3章 簡易水道

1. 印野簡易水道の沿革	
(1) 創設	6 9
(2) 拡張事業	6 9
2. 簡易水道施設の概要	
(1) 取水施設	7 0
(2) 送水施設	7 0
(3) 配水施設	7 0
3. 簡易水道事業統計	
(1) 水道普及状況等一覧表	7 2
(2) 電力使用量及び電力料金	7 2
(3) 水質検査成績表	7 4
(4) 導・送・配水管布設延長	7 5
(5) 導・送・配水管管種別布設延長	7 5
(6) 導・送・配水管管種別増減一覧表	7 5
(7) 口径別使用水量及び水道料金	7 6
(8) 水道料金調定収納状況	7 8
(9) 口径別段階別使用水量及び水道料金	8 0
(10) 水道料金変遷表(1か月分)	8 2
(11) 水道利用加入金変遷表	8 3
4. 簡易水道事業財務	
(1) 比較損益計算書	8 4
(2) 要素別経費分析表	8 5
(3) 資本的収支計算書	8 6
(4) 貸借対照表	8 8
(5) 経営分析比率	9 0

第4章 機構・人事

1. 機構図	9 5
2. 職員配置状況	9 5
3. 事務分掌	9 6

はじめに

当市は静岡県の北東部に位置し、富士山と箱根の裾合いに開けた高原都市です。

市域の東は箱根外輪山の頂、西は富士山頂に達し、南は裾野市、北は小山町に接しています。

古くは、都と相模国以東の諸国を結び、さらに甲斐国にも通じる分岐点として重要視されてきました。

昭和30年、町村合併により御殿場市が誕生。昭和44年には、東名高速道路の全線開通と御殿場インターチェンジの完成に伴い、首都圏から1時間という立地条件に恵まれて、さまざまな企業が進出してきました。

本市では令和7年度までを計画期間とする第四次総合計画の後期基本計画を推進する中で、将来都市像を「緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場」と定め、施設の整備等を図ってまいりました。今後につきましても、第五次総合計画の「緑きらきら、人いきいき、未来へつなぐ交流都市 御殿場」という将来都市像を実現するため、豊かな水環境を後世に引き継ぎ「安全・安心の水の供給」を目指し水道事業を推進してまいります。

水道事業としては、戦後の人口増加による衛生思想の普及や生活水準の向上に伴い、昭和30年市制施行に合わせて上水道を創設しました。

その後、幾度かの事業拡張を進め、簡易水道や組合水道を統合し、水道事業の一元化を図るとともに安定給水に努めてまいりました。

また、工業用水は、地下水の適正揚水と保全を図り、当市の産業振興や地域経済の活性化を推進するため、駒門工業団地造成を契機に、昭和60年4月御殿場市工業用水道事業を興し、昭和61年3月1日から給水を開始しています。

第1章 上水道

1. 沿革

(1) 創設・拡張事業

区 分	創 設 (計 画 変 更)	第 1 期 拡 張 事 業	第 2 期 拡 張 事 業
許 可 年 月 日	昭 和 29 年 9 月 10 日 (昭和31年 7月13日)	昭 和 41 年 3 月 31 日	昭 和 46 年 3 月 31 日
許 可 番 号	厚生 静 衛 第 466 号 (厚生 静 衛 第 674 号)	厚 生 環 第 329 号	厚 生 環 第 300 号
目 標 年 次	昭和48年	昭和50年	昭和50年
計 画 給 水 人 口	13,000人	25,000人	44,000人
計 画 1 日 最 大 給 水 量	2,600m ³	8,200m ³	22,000m ³
総 事 業 費	68,540千円	93,000千円	528,274千円
工 事 期 間	昭和30～32年度	昭和41～43年度	昭和46～49年度
統 合 簡 易 水 道		東 山 簡 易 水 道	原 里 広 域 簡 易 水 道 北 久 原 簡 易 水 道 二 子 簡 易 水 道
拡 張 ・ 統 合 の 給 水 区 域	新橋、湯沢、萩原、二 枚橋及び御殿場全域、 東田中、西田中、茱萸 沢、森の腰、川島田の 一部	東田中、深沢、東山、 小倉野、沼田、新橋、 萩原の全域を追加	北久原、二子、竈、川 島田、杉名沢、板妻、 保土沢、神場及び永塚 の全域を追加
事 業 内 容	昭和29年、国の許可を 得て簡易水道事業（計 画給水人口3,700人）を 開始。その後、昭和30 年2月、町村合併による 市制施行に伴い、給水 区域を変更(拡張)し、 上水道事業を開始。 地方公営企業法適用… 昭和36年4月1日	給水人口の増加及び水 道事業の統合、一元化 の第一歩として東山簡 易水道を編入。	東名高速道路の開通を 契機とする市勢の発展 や衛生思想の普及及び 生活様式の改善に伴う 水需要の増加による施 設の整備拡充。 また、水道事業の一元 化を図るべく、原里広 域、北久原及び二子の 3簡易水道を編入。

第 3 期 拡 張 事 業	第 4 期 拡 張 事 業	第 5 期 拡 張 事 業	第 6 期 拡 張 事 業
昭 和 50 年 7 月 3 日	昭 和 54 年 4 月 2 日	昭 和 57 年 5 月 26 日	昭 和 63 年 5 月 12 日
厚 生 環 第 511 号	厚 生 環 第 276 号	厚 生 環 第 307 号	厚 生 環 第 803 号
昭和55年	昭和58年	平成3年	平成8年
52,500人	60,000人	74,000人	80,000人
25,500m ³	30,000m ³	39,000m ³	46,600m ³
147,179千円	799,361千円	2,062,629千円	4,090,138千円
昭和50～51年度	昭和54～56年度	昭和57～62年度	昭和63～平成7年度
富 士 岡 簡 易 水 道 神 山 簡 易 水 道 中 清 水 簡 易 水 道	玉 穂 簡 易 水 道	高 根 簡 易 水 道	風 穴 簡 易 水 道 中 清 水 簡 易 水 道
仁杉、萩蕪、中山、 大坂、神山を追加	茱萸沢及び中畑の一 部、川柳を追加	増田、中丸、大堰、上 小林、塚原、古沢、山 之尻、六日市場、清後、 柴怒田と水土野の一部、 駒門の一部を追加	大字駒門の一部及び大 字駒門一丁目を追加
水道事業の一元化を 図るべく、富士岡、 神山(高内)、中清水 の一部の簡易水道を 編入。	新都市計画法(昭和52 年10月12日線引)適用 後、初の拡張事業とし て、玉穂簡易水道を編 入(昭和54年4月1日)。	高根簡易水道を編入し、 高根地区の整備と第4期 拡張事業で編入した玉穂 地区の整備を国庫補助金 及び交付金を得て実施。	市勢の発展とこれに伴 う将来計画を踏まえ て、御殿場、富士岡、 原里地区を中心とし た、取水、浄水、配水 施設の増設及び整備を 実施。 水道事業の一元化の推 進のため、風穴簡易水 道(平成4年4月1日)及 び中清水簡易水道(平 成8年3月12日)を編入。

区 分	第 7 期 拡 張 事 業	第 8 期 経 営 変 更 事 業	第 9 期 経 営 変 更 事 業
許 可 年 月 日	平 成 8 年 3 月 29 日	平 成 18 年 3 月 31 日	平 成 24 年 3 月 26 日
許 可 番 号	厚 生 省 衛 第 355 号	厚 生 環 第 317 号	環 水 第 443 号
目 標 年 次	平成16年	平成27年	令和3年
計 画 給 水 人 口	84, 000人	86, 000人	86, 200人
計 画 1 日 最 大 給 水 量	52, 500m ³	45, 000m ³	42, 500m ³
総 事 業 費	10, 107, 786千円	4, 521, 613千円	7, 271, 575千円
工 事 期 間	平成8～17年度	平成18～23年度	平成24～令和3年度
統 合 簡 易 水 道			
拡 張 ・ 統 合 の 給 水 区 域	深沢字永尾及び丸嶽の一部、東田中字箱根道及び丸嶽の一部、板妻字舟久保の全部、二子字二子山の一部を追加	仁杉字西沢及び中畑字西沢の各一部を拡大	
事 業 内 容	21世紀に向かっての人口増加や水需要の増大を予測し、水量的、施設のゆとりのある安定した水道施設を目指すため、既存施設の整備拡充や増設を実施。	配水ブロック化による平常時の維持管理性及び緊急時の対応性を向上させる。また、災害対策として3配水池を耐震化するとともに、人口密集地である市街地へ耐震管を布設する。	水源において配水ブロック化及び緊急時対応として3水源の新設をする。

（２）現況と課題

ア 現況

令和７年度については、給水人口が減少しましたが、財政状況は引続き健全性を維持しております。

水道料金は平成１５年４月から５％割引、平成２２年１月検針分から８％割引、平成２４年３月検針分から１０％割引、平成３０年度３月検針分から５％割引を実施しております。

また、平成２４年３月に認可された、第９期経営変更に基づき、計画的に事業を進めるとともに、令和元年に策定した経営戦略を改定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組んでおります。

建設改良の状況につきましては、安定的な給水の確保等を図るため、機械設備等の更新、配水管の布設替えを行うなど、施設機能の充実と向上に努めました。

イ 今後の課題

市の人口推移は現在緩やかな減少傾向にあり、また、節水器具の普及などにより水需要の動向も減少傾向にあります。給水量の減少は給水収益の減少に繋がるため、今後、より一層、サービスの継続と効率性を検討しながら、安定した事業経営を図っていくよう努める必要があります。

危機管理については、能登半島地震等の災害被害状況から、水道施設の耐震化の重要性は明白であり、当市でも、耐震管の布設、配水施設等耐震化の推進が急務となっております。ついで、市の総合計画や経営変更との整合性を図りながら計画的に耐震化を進めてまいります。

さらに、緊急時の生活用水の供給体制や管路の復旧活動など、市民の重要なライフラインを守るため、危機管理マニュアルや震災時給水対策計画に沿った訓練の実施、必要資材の確保、近隣市町や広域的組織との連携を図るなど、実践的な危機管理対策を推進してまいります。

簡易水道については、現在、印野簡易水道のみとなっています。地域的な課題があり、現段階での上水道への統合は難しい状況ですが、引き続き、地元との協議、調整を行い、健全な経営に努めていきます。

また、上水道区域の一部に独立した水道を使用している、駒門、諸久保の組合水道がありますが、印野簡易水道と同様に、関係者との調整を図りたいと考えています。

2. 上水道施設の概要

(1) 取水施設

配水 ブロッ ック	水源名	種別	所在地	深度 (m)	さ 年 く 月 井 日	自 然 水 位 (m)	運 転 水 位 (m)	井 戸 口 径 (mm)	揚水管 口 径 (mm)	ポンプ 位 置 (m)	揚 程 (m)
茱 萸 沢 第 1	茱萸沢第1	地下水	茱萸沢字山口畑 430-2	100	昭和46. 10. 25	8. 0	31. 9	400	150	55. 0	47
	茱萸沢 第5-1	地下水	茱萸沢字下込野内 659-10	70. 8	昭和44. 6. 30	14. 1	38. 0	400	150	55. 0	70
茱 萸 沢 第 2 ・ 3	茱萸沢第3	地下水	茱萸沢字唐松 843-5	220	平成 7. 11. 30	15. 5	35. 4	350	125	56. 1	70
	茱萸沢第7	地下水	茱萸沢字唐松 843-5	130	昭和57. 1. 30	13. 8	21. 0	350	125	96. 3	100
	茱萸沢第4	地下水	茱萸沢字内新田 928	130	平成18. 3. 15	3. 7	9. 2	400	150	29. 8	53
	茱萸沢 第5-2	地下水	茱萸沢字下込野内 659-10	100		13. 5	22. 0	400	125	52. 3	76
	茱萸沢第8	地下水	茱萸沢字大藪 748-7	200	平成17. 3. 25	22. 4	46. 8	400	100	77. 0	82
仁 杉	仁杉第1	地下水	仁杉字岩の上 757-2	130	昭和37. 7. 5	10. 4	25. 1	300	125	77. 2	69
	仁杉第2	地下水	仁杉字岩の上 757-2	132	平成19. 3. 16	14. 1	21. 2	300	125	66. 0	69
上 の 山	上 の 山	地下水	仁杉字上の山 1113-2	110	昭和41. 3. 15	13. 6	25. 4	350	150	57. 7	50
東 山	東山第2	地下水	深沢字丸嶽 3830-1	150	昭和47. 6. 16	81. 6	83. 9	350	125	115. 5	130
	東山第6	地下水	深沢字丸嶽 2120	170	昭和56. 2. 20	70. 2	75. 0	400	125	126. 5	120
	東山第7	地下水	深沢字丸嶽 3830-1	202	平成22. 5. 31	103. 3	106. 3	300	125	118. 0	120
二 の 岡	二の岡第1	地下水	東田中字原 2079-15	200	昭和53. 11. 14	133. 4	134. 4	350	150	151. 0	178
	二の岡第2	地下水	東田中字城山 4125-1	250	平成18. 2. 28	147. 4	148. 8	300	125	164. 7	160
富 士 第 岡 2	富士岡第2	地下水	中山字トガリ塚 589-1	133	昭和51. 10. 12	21. 5	25. 1	300	100	71. 7	75
神 山	神山第1	地下水	神山字大窪 1904-12	68	昭和40. 3. 10	12. 6	16. 0	300	100	46. 0	90
	神山第2	地下水	神山平三丁目 44	300	平成 7. 11. 30	69. 6	77. 1	300	125	110. 0	109
沼 田	沼 田	地下水	沼田字道下 112-1	180	平成 3. 3. 9	61. 8	62. 0	300	100	79. 2	100
	富士岡 第1-2	地下水	竈字長田9-7	50	昭和47. 3. 20	7. 5	8. 3	350	125	22. 0	44
小 計	2 0										

取水能力 (m³/日)	取水量 (m³/日)	出力 (kW)	電柱名 (No.)	ポンプ設置 年月日	配水池	調圧槽	給水区域	備考
4,032	1,719	30	仁杉690	令和 3. 1. 29	茱萸沢第1 配水池 3,300m³		御殿場・深沢	自家発
3,024	1,022	45	大原502	平成25. 9. 25			東田中・鮎沢 萩原 二枚橋・栢ノ木 西田中・北久原 茱萸沢上	
3,024	984	37	立道722	平成25. 12. 18	茱萸沢第3 配水池 4,000m³	茱萸沢第2 配水池 900m³ 茱萸沢第2 配水池 700m³ 茱萸沢第2 配水池 700m³	湯沢	自家発
1,296	1,011	30	立道722	令和 5. 11. 27			茱萸沢下 西田中 新橋	
2,592	2,227	37	仁杉145	平成30. 7. 18			森の腰	
2,448	1,902	30	大原502	令和 2. 2. 19			永原	
1,900	395	30	大原415	令和 4. 1. 11			川島田	自家発
2,016	822	26	大原690	令和 6. 12. 10	仁杉 配水池 1,000m³		北久原	自家発
2,016	527	26	大原690	令和 8. 1. 13			西田中 栢ノ木 山之尻	
3,600	1,652	37	大原687	令和 6. 11. 18	上の山 配水池 320m³		仁杉	自家発
1,512	908	45	湖水124	平成24. 11. 26	東山 配水池 1,500m³		東山	自家発
1,728	912	45	湖水140	平成29. 6. 22			深沢	
1,699	843	45	湖水130	令和 8. 2. 3			鮎沢・東田中 二の岡	
2,880	1,104	93	諸久保315	平成26. 11. 20	二の岡 配水池 2,000m³	加圧ポンプ	二の岡	自家発
1,699	595	55	諸久保318	令和 5. 12. 19			新橋・二の岡 沼田・竈・萩蕪 二子 二の岡	
1,440	553	18.5	中山141	平成27. 12. 2	富士岡第2配水池 800m³		大坂 町屋	
1,008	403	19	大坂515	平成23. 11. 28	神山 配水池 1,000m³		尾尻	自家発
1,857	805	37	丸岳654	平成30. 11. 22			町屋 高内 神山平 神山平	
1,728	847	26	二子158	令和 5. 10. 27	沼田 配水池 1,350m³		大坂	自家発
2,592	1,752	18.5	二子165	平成31. 1. 24			中山下 中清水 神山 風穴	
44,091	20,983					●・・・減圧弁		自家発 9基

配水 フロッ ック	水源名	種別	所在地	深度 (m)	さ 年	く 月	井 日	自然 水位 (m)	運 転 水位 (m)	井 戸 口 径 (mm)	揚水管 口 径 (mm)	ポンプ 位 置 (m)	揚 程 (m)
馬 見 塚	北 畑	地下水	川島田字馬見塚 1853-14	80	昭和42.			11.5	13.7	350	125	27.5	70
夏 刈	夏 刈	地下水	永塚字夏刈 114-3	150	昭和48.	3.31		60.8	62.7	300	125	101.0	124
	夏 刈 第 2	地下水	永塚字夏刈 164-3	150	平成23.	9.30		59.2	66.7	300	125	85.0	95
川 柳	川 柳	地下水	中畑字飯塚 2002-3	170	昭和61.	3.31		81.1	84.5	350	125	127.5	140
永 塚	永塚第1	地下水	永塚字上の前 774-3	100	昭和49.	3.20		66.1	75.0	250	100	93.5	72
	永塚第2	地下水	永塚字上の前 774-3	133	昭和57.	3.31		66.1	71.5	300	100	93.5	95
杉 名 沢	杉名沢第1	地下水	竈字道下 1967-6	67.5	昭和49.	3.20		34.8	36.1	350	100	55.1	68
	杉名沢第2	地下水	竈字道下 1984-19	130	昭和59.	12.28		30.0	62.5	350	125	74.8	68
	杉名沢第3	地下水	川島田字塚倉 1213-10	180	平成 4.	2.12		23.2	35.9	250	100	55.2	41
大 子 山	大子山第1	地下水	中畑字飯塚 1916-1	170	昭和52.	12.25		99.0	105.0	250	100	121.0	120
	大子山第2	地下水	中畑字飯塚 1920-20	180	平成 7.	11.		91.3	102.3	350	125	145.3	130
滝 ヶ 原	自衛隊第1	地下水	中畑字西沢2099-1 (集水槽横)	180	昭和48.	3.26		104.0	109.4	300	100	137.7	130
	自衛隊第2	地下水	中畑字西沢2092-1 (西側)	190	昭和49.	3.		112.9	123.7	300	100	156.9	164
	滝ヶ原	地下水	仁杉字西沢 1415	170	昭和59.	3.		80.9	87.5	350	100	96.3	95
	鍋有沢	地下水	中畑字西沢 2115	150	昭和59.	3.25		62.4	74.0	350	100	99.0	140
上 合	上 合 (越土橋)	地下水	中畑字永坂 1429-5	120	昭和49.	3.		38.5	39.5	300	125	71.5	72
	北上合	地下水	中畑字上合 973-1	74	昭和39.	3.		25.6	26.1	350 250 200	125	38.5	80
高 根 第 1	高根第1-1 (休止中)	地下水	上小林字柿の木平 1518-2	25	昭和36.			5.4	12.0	250	80	22.0	45
	高根第1-2	地下水	上小林字柿の木平 1518-2	53	昭和38.			1.5	21.5	300	125	41.5	52
高 根 第 2	高根第2	地下水	水土野字長尾平 83-3	150	昭和53.	3.25		75.2	79.8	250	80	99.2	100
	水土野	地下水	水土野字長尾平 82-1	200	平成 3.	3.31		70.5	82.0	300	125	99.0	90
高 根 第 3	高根第3	地下水	柴怒田字向畑 1-3	150	昭和58.	3.31		11.4	30.1	300	125	60.7	40
小 計	2 2	2 1 (地下水) 1 (休 止)											
合 計	4 2	4 1 (地下水) 1 (休止・予備)											

取水能力 (m³/日)	取水量 (m³/日)	出力 (kW)	電柱名 (No.)	ポンプ設置 年月日	配水池	調圧槽	給水区域	備考
1,800	620	22	北畑188	平成24. 11. 7	馬見塚 配水池 995m³		北畑・川島田 竈 大沢・杉名沢	
1,296	625	45	小木原136	令和 5. 3. 11	川柳 配水池 1,545m³		永塚 保土沢	自家発
2,001	714	37	小木原1380	平成24. 3. 21			保土沢・板妻 大沢・川島田	
1,440	538	37	時の栖335	平成29. 6. 29	夏刈 配水池 3,000m³		神場 板妻・神場 富士御殿場工業団地	自家発
1,512	357	22.5	滝ヶ原253	平成30. 2. 9	永塚 配水池 500m³		永塚 保土沢 北畑	自家発
1,008	359	18	滝ヶ原253	令和 2. 12. 1				
1,152	576	15	神場202	令和 7. 12. 12	杉名沢第2配水池 800m³		竈 中山上 萩蕪 竈・神場	自家発
1,339	231	18.5	神場104	平成26. 2. 4				
1,584	580	11	日吉4530	平成25. 11. 12	杉名沢第1配水池 800m³			
1,440	318	30	時の栖342	令和 5. 3. 8	大子山配水池 600m³		中畑東 中畑南 川柳 永塚	自家発
1,872	480	45	時の栖340	平成27. 12. 10				
1,296	155	30	富士山118	令和 2. 12. 17	集水槽	滝ヶ原(上) 100m³	滝ヶ原・中畑西 大子山・川柳 大子山 中畑北	自家発
1,210	77	45	富士山141	令和 7. 12. 10				
1,195	488	30	水土野433	平成30. 12. 18	滝ヶ原 配水池 700m³		茱萸沢上 中畑南 中畑東 茱萸沢上	自家発
1,440	446	30		平成24. 5. 31				
1,728	1,127	22	中畑55	令和 2. 12. 15				自家発
2,002	415	30	中畑376	令和 2. 12. 7	上合 配水池 900m³			
605	0	7.5	上小林189	平成 9. 3. 21	高根第1 配水池 2,200m³		塚原 塚原 古沢・増田・清後 美乃和・清後 六日市場 古沢・塚原	
2,448	898	22	上小林189	令和 5. 1. 17				
720	216	15	水土野465	平成30. 1. 16	高根第2 配水池 1,000m³		上柴怒田 上小林 柴怒田・上小林 水土野	自家発
1,728	473	37	水土野460	令和 4. 4. 26				
2,304	1,278	18.5	上小林289	平成28. 12. 2	高根第3 配水池 1,000m³		二枚橋・西田中 山之尻・塚原 美乃和・清後 六日市場・大堰	自家発
33,120	10,971				※ ●…減圧弁			自家発 9基
77,211	31,954							自家発 18基

(2) 送水施設

	種 別	所 在 地	揚水管 口 径 (mm)	揚 程 (m)	送 水 能 力 (m ³ /日)	出力 (kW)	電 柱 名 (No.)	ホ [°] ソフ [°] 設 置 年 月 日
自 衛 隊	水中ホ [°] ソフ [°] (送水)	中畑字西沢 2099-1	125	65	2,160	30	富士山118	平成 6. 2.20
			125	65	2,160	30		平成 5. 3.25

(3) 配水施設

ア タンク

名 称 (築 造 年 度)		所 在 地	規 模 及 び 構 造		標 高 ・ 水 位	備 考 (設 置 年)
1	茱萸沢第1 (平成20年度)	茱萸沢字ジブキョウ 398-2	S U S	28.0m×27.0m×5.5m 容 量 3,300m ³	G L 510.61m HWL 515.90m LWL 510.90m	緊急遮断弁 (平成20年)
2	茱萸沢第2 (昭和55年度)	茱萸沢字唐松 843-5	R・C	14.2m×14.2m×3.5m 容 量 700m ³	G L 506.73m HWL 508.60m LWL 505.10m	
3			R・C	14.2m×14.2m×3.5m 容 量 700m ³	G L 506.73m HWL 508.60m LWL 505.10m	
4			R・C	35.0m×7.5m×3.5m 容 量 900m ³	G L 506.73m HWL 508.60m LWL 505.10m	緊急遮断弁 (昭和56年) (休止中)
5	茱萸沢第3 (平成6年度)	茱萸沢字唐松 843-4	P・C	φ24m×12.5m 容 量 4,000m ³	G L 506.93m HWL 517.00m LWL 508.00m	緊急遮断弁 (平成6年)
6	仁 杉 (平成5年度)	仁杉字岩の上 758-1	P・C	φ13m×7.5m 容 量 1,000m ³	G L 540.42m HWL 547.70m LWL 540.20m	緊急遮断弁 (平成5年)
7	上 の 山 (平成29年度)	仁杉字上の山 1112	S U S	8.0m×10.0m×4.0m 容 量 320m ³	G L 578.00m HWL 578.40m LWL 582.40m	緊急遮断弁 (平成30年)
8	東 山 (平成18年度)	深沢字丸嶽 1979-5	P・C	φ16.5m×7.1m 容 量 1,500m ³	G L 504.42m HWL 511.60m LWL 504.50m	緊急遮断弁 (平成18年)
9	二 の 岡 (平成16年度)	東田中字城山 4125-1	P・C	φ18.5m×7.5m 容 量 2,000m ³	G L 488.47m HWL 496.00m LWL 488.00m	緊急遮断弁 (平成17年)
10	富 士 岡 第 2 (平成26年度)	中山字トガリ塚 589-1	S U S	16.0m×8.0m×7.05m 容 量 800m ³	G L 358.20m HWL 365.60m LWL 358.55m	緊急遮断弁 (平成26年)
11	神 山 (平成8年度)	神山平三丁目 44	P・C	φ12.5m×8.5m 容 量 1,000m ³	G L 374.89m HWL 383.40m LWL 374.90m	緊急遮断弁 (平成7年)
12	沼 田 (平成3年度)	沼田字道下 112-1	P・C	φ16.0m×6.8m 容 量 1,350m ³	G L 400.71m HWL 407.70m LWL 400.90m	緊急遮断弁 (平成5年)
13	馬 見 塚 (平成4年度)	川島田字馬見塚 1698-238	P・C	φ14.0m×6.5m 容 量 995m ³	G L 533.96m HWL 540.50m LWL 534.00m	緊急遮断弁 (平成5年)
14	夏 刈 (平成22年度)	永塚字夏刈 164-3	P・C	φ23.5m×7.0m 容 量 3,000m ³	G L 566.30m HWL 573.50m LWL 566.50m	緊急遮断弁 (平成22年)

名 称 (築 造 年 度)		所 在 地	規 模 及 び 構 造	標 高 ・ 水 位	備 考 (設 置 年)
15	永 塚 (昭 和 56 年 度)	永塚字上の前 774-3	P ・ C ϕ 12.0m $\times$ 4.5m 容 量 500m ³	G L 576.83m H W L 581.30m L W L 576.80m	緊急遮断弁 (平成4年)
16	杉 名 沢 (昭 和 49 年 度)	竈字道下 1984-19	R ・ C (20.0m $\times$ 4.7m $\times$ 4.2m) $\times$ 2 容 量 400m ³ $\times$ 2 槽	G L 452.73m H W L 455.30m L W L 451.30m	
17	(昭 和 62 年 度)		P ・ C ϕ 10.0m $\times$ 10.2m 容 量 800m ³	G L 452.73m H W L 462.30m L W L 452.10m	緊急遮断弁 (昭和62年)
18	大 子 山 (令 和 2 年 度)	中畑字飯塚 1920-20	S U S (8.0m $\times$ 10.0m $\times$ 4.2m) $\times$ 2 容 量 300m ³ $\times$ 2 槽	G L 619.50m H W L 624.10m L W L 619.90m	緊急遮断弁 (令和3年)
19	滝 ケ 原 (昭 和 60 年 度)	仁杉字西沢 1415-1	P ・ C ϕ 16.0m $\times$ 4.6m 容 量 700m ³	G L 678.45m H W L 683.30m L W L 678.70m	緊急遮断弁 (昭和60年)
20	上 合 (昭 和 61 年 度)	中畑字上合 951-3	P ・ C ϕ 15.0m $\times$ 5.0m 容 量 900m ³	G L 600.53m H W L 604.50m L W L 599.50m	緊急遮断弁 (昭和61年) 自家発
21	高 根 第 1 (平 成 7 年 度)	六日市場字中道 437	P ・ C ϕ 20.0m $\times$ 7.0m 容 量 2,200m ³	G L 577.50m H W L 584.00m L W L 577.00m	緊急遮断弁 (平成8年)
22	高 根 第 2 (平 成 25 年 度)	水土野字長尾平 82-1	P ・ C ϕ 14.2m $\times$ 6.5m 容 量 1,000m ³	G L 673.30m H W L 679.30m L W L 672.80m	緊急遮断弁 (平成25年)
23	高 根 第 3 (昭 和 58 年 度)	柴怒田字向畑 1-8	P ・ C ϕ 16.0m $\times$ 5.0m 容 量 1,000m ³	G L 516.16m H W L 520.20m L W L 515.20m	緊急遮断弁 (平成15年)
24	川 柳 (平 成 8 年 度)	中畑字飯塚 2002-3	P ・ C ϕ 15.0m $\times$ 9.5m 容 量 1,545m ³	G L 592.28m H W L 599.50m L W L 590.50m	緊急遮断弁 (平成8年)
計	P ・ C 16 基		23,490m ³		16 基
	S U S 4 基		5,020m ³		4 基
	R ・ C 4 基		3,100m ³		(休止中)1 基
	24 基		31,610m ³		21 基

イ 加圧ポンプ

水系名	名 称	所 在 地	揚水管 口 径 (mm)	揚 程 (m)	送 水 能 力 (m ³ /分)	出力 (kW)	電 柱 名 (No.)	ホ ^ン フ ^ン 設 置 年 月 日
二 の 岡	二の岡加圧ホ ^ン フ ^ン	東田中字二岡 1965-7	65	29	0.45	3.7	二の岡311	平成16. 3. 5
二 の 岡	二の岡配水ホ ^ン フ ^ン	東田中字城山 4125-1	32	25	0.103	0.75	諸久保318	平成16. 3. 24

ウ 減圧弁

水 系 名	型 式	口 径 (mm)	設 置 年 度	圧 力 設 定 (MPa)	設 置 場 所	備 考
二 の 岡	P R-10型	75	令和元年度	P1= 0.70 P2= 0.30	二子56付近	水 道 機 工
	P R-10型	200	平成18年度	P1= 0.50 P2= 0.20	二の岡 (新橋1289-522付近)	水 道 機 工
	P R-10型	150	令和 6年度	P1= 0.55 P2= 0.50	沼田355-1付近	水 道 機 工
東 山	R B型	200	平成26年度	P1= 0.62 P2= 0.30	中休場 (東山971-7付近)	水 道 機 工
夏 刈	P R-10型	150	平成24年度	P1= 0.38 P2= 0.25	保土沢 (調圧槽敷地内)	水 道 機 工
	P R-10型	200	平成23年度	P1= 0.90 P2= 0.25	神場 (水谷電機工業前)	水 道 機 工
	P R-10型	150	平成25年度	P1= 0.70 P2= 0.30	板妻 (板妻186付近)	水 道 機 工
	P R-10型	150	平成21年度	P1= 0.70 P2= 0.30	富士御殿場 工業団地付近	水 道 機 工
	P R-10型	100	令和 5年度	P1= 0.80 P2= 0.37	板妻 (板妻734-5付近)	水 道 機 工
杉 名 沢	P R-10型	150	令和元年度	P1= 0.45 P2= 0.30	竈805付近	水 道 機 工
滝 ケ 原	P R-10型	75	平成17年度	P1= 0.60 P2= 0.28	滝ヶ原 (中畑1495-3付近)	水 道 機 工
	P R-10型	150	平成20年度	P1= 0.60 P2= 0.30	大子山 (大子山配水池上)	水 道 機 工
	P R-10型	150	平成21年度	P1= 0.75 P2= 0.30	中畑1259付近 (鍋有沢)	水 道 機 工
上 合	P R-10型	100	平成19年度	P1= 0.72 P2= 0.25	中畑39付近 (八丁池)	水 道 機 工
	P R-10型	150	平成22年度	P1= 0.70 P2= 0.25	茱萸沢 (茱萸沢681-10付近)	水 道 機 工
高 根 第 1	R B型	200	平成28年度	P1= 0.72 P2= 0.40	神山(塚原) (塚原406-2付近)	水 道 機 工
	P R-10型	200	平成27年度	P1= 0.82 P2= 0.36	塚原 (塚原93-1付近)	水 道 機 工
	R B型	150	平成10年度	P1= 0.60 P2= 0.35	六日市場 (公民館横)	大 和 鉄 工
高 根 第 2	P R-10型	100	平成14年度	P1= 0.78 P2= 0.30	上小林530付近	水 道 機 工
	P R-10型	150	平成17年度	P1= 0.50 P2= 0.15	柴怒田 (高压調圧槽内)	水 道 機 工
高 根 第 3	R B型	200	平成26年度	P1= 0.79 P2= 0.28	山之尻 (妙典寺前)	水 道 機 工
神 山	R 型	250	平成29年度	P1= 0.50 P2= 0.25	神山 (神山平三丁目36付近)	日弁特殊工業
	P R-10型	150	平成29年度	P1= 0.70 P2= 0.25	神山 (小学校下交差点西側)	水 道 機 工
	R B型	150	平成19年度	P1= 0.68 P2= 0.55	神山 (小学校下交差点東側)	大 和 鉄 工
沼 田	P R-10型	100	平成21年度	P1= 0.64 P2= 0.40	中山 (駒門自衛隊東側)	水 道 機 工
計	2 5 基					

3. 上水道事業統計

(1) 事業の推移状況

項目 年度	給 水 戸 数 (戸)	給 水 人 口 (人)				普 及 率 (人口)		
		計 画 (A)	行政区域内 (B)	給水区域内 (C)	現 在 (D)	(D/A) (%)	(D/B) (%)	(D/C) (%)
平成17年度	32,581	86,000	87,685	84,574	82,855	96.3	94.5	98.0
平成18年度	33,120	86,000	88,644	85,616	83,891	97.5	94.6	98.0
平成19年度	33,915	86,000	89,635	86,673	85,437	99.3	95.3	98.6
平成20年度	34,676	86,000	90,254	87,330	85,911	99.9	95.2	98.4
平成21年度	34,184	86,000	90,084	87,180	85,680	99.6	95.1	98.3
平成22年度	34,437	86,000	89,843	87,013	85,526	99.4	95.2	98.3
平成23年度	34,675	86,000	90,002	87,156	85,646	99.6	95.2	98.3
平成24年度	35,043	86,200	89,318	86,585	85,087	98.7	95.3	98.3
平成25年度	35,238	86,200	89,193	86,410	84,772	98.3	95.0	98.1
平成26年度	35,509	86,200	88,976	86,120	84,382	97.9	94.8	98.0
平成27年度	35,966	86,200	88,853	86,119	83,997	97.4	94.5	97.5
平成28年度	36,441	86,200	88,797	86,112	84,063	97.5	94.7	97.6
平成29年度	36,653	86,200	88,494	85,791	83,836	97.3	94.7	97.7
平成30年度	37,222	86,200	88,257	85,506	83,426	96.8	94.5	97.6
令和元年度	37,553	86,200	87,681	84,972	82,624	95.9	94.2	97.2
令和2年度	37,309	86,200	87,054	84,330	82,017	95.1	94.2	97.3
令和3年度	37,383	86,200	85,828	83,093	80,941	93.9	94.3	97.4
令和4年度	37,452	86,200	84,525	81,888	79,795	92.6	94.4	97.4
令和5年度	37,690	86,200	83,592	81,029	79,099	91.8	94.6	97.6
令和6年度	38,040	86,200	82,979	80,504	78,644	91.2	94.8	97.7
令和7年度	38,432	86,200	82,650	80,211	78,401	91.0	94.9	97.7

※給水戸数について令和2年度集計分より受水槽メーター分を差し引いた数字とする。

年 間 配 水 量 (m ³)	年 間 有 収 水 量 (m ³)	有 収 率 (%)	一日最大 配 水 量 (m ³)	一日平均 配 水 量 (m ³)	一人一日 最大配水量 (リットル)	一人一日 平均給水量 (リットル)	職 員 数 (人)
12,668,673	10,535,379	83.2	42,919	34,709	518	348	28
12,480,790	10,355,125	83.0	42,249	34,194	504	338	27
12,663,342	10,508,425	83.0	43,692	34,599	511	336	28
12,621,451	10,466,011	82.9	42,666	34,579	497	334	28
12,449,553	10,294,065	82.7	39,801	34,108	465	329	27
12,499,972	10,378,729	83.0	39,283	34,246	459	332	26
12,218,102	10,141,398	83.0	37,072	33,383	433	324	26
12,001,261	10,006,260	83.4	36,042	32,880	424	322	21
12,000,796	10,008,868	83.4	38,110	32,879	450	323	21
11,713,753	9,776,467	83.5	34,929	32,092	414	317	19
11,673,786	9,760,006	83.6	34,737	31,896	414	317	20
11,648,492	9,735,610	83.6	34,523	31,914	411	317	20
11,758,869	9,846,763	83.7	36,829	32,216	439	322	20
11,619,060	9,756,138	84.0	34,687	31,833	416	320	19
11,474,866	9,662,192	84.2	34,049	31,352	412	320	19
11,512,431	9,708,661	84.3	34,686	31,541	423	324	19
11,343,834	9,498,304	83.7	33,947	31,079	419	322	20
11,336,850	9,315,784	82.2	36,722	31,060	460	320	19
11,299,004	9,199,164	81.4	33,159	30,872	419	318	19
11,239,301	9,158,295	81.5	33,093	30,793	421	319	19
11,379,097	9,154,880	80.5	37,353	31,176	476	320	18

(2) 電力使用量及び電力料金

施 設 名	項目 契約 電力 (kW)	令和7年度合計		1 か月平均		1 日平均	
		使用量 (kWh)	金 額 (円)	使用量 (kWh)	金 額 (円)	使用量 (kWh)	金 額 (円)
茱萸沢 第1 水源	33	131,772	3,237,475	10,981	269,790	361	8,870
茱萸沢 第2 水源	29	0	0	0	0	0	0
茱萸沢 第3・7水源	90	238,219	6,324,518	19,852	527,043	653	17,327
茱萸沢 第4 水源	40	199,392	4,765,410	16,616	397,118	546	13,056
茱萸沢 第5-1水源	47	174,126	4,326,079	14,511	360,507	477	11,852
茱萸沢 第5-2水源	33	200,079	4,715,843	16,673	392,987	548	12,920
茱萸沢 第8 水源	33	60,576	1,732,577	5,048	144,381	166	4,747
仁 杉 水源	34	135,498	3,322,452	11,292	276,871	371	9,103
上の山 水源	44	156,479	3,976,773	13,040	331,398	429	10,895
東 山 第2 水源	48	207,892	5,013,071	17,324	417,756	570	13,734
東 山 第6 水源	47	225,913	5,397,840	18,826	449,820	619	14,789
東 山 第7 水源	47	209,073	5,148,559	17,423	429,047	573	14,106
二の岡 第1 水源	102	299,084	7,749,523	24,924	645,794	819	21,232
二の岡 第2 水源	62	184,071	4,800,508	15,339	400,042	504	13,152
神 山 第1 水源	22	58,423	1,534,057	4,869	127,838	160	4,203
神 山 第2 水源	40	139,917	3,520,936	11,660	293,411	383	9,646
沼 田 水源	29	124,064	3,033,311	10,339	252,776	340	8,310
富士岡 第1-2水源	21	119,507	2,824,620	9,959	235,385	327	7,739
富士岡 第2 水源	21	66,722	1,697,974	5,560	141,498	183	4,652
北 畑 水源	25	67,799	1,784,377	5,650	148,698	186	4,889
夏 刈 第1 水源	47	112,673	3,019,760	9,389	251,647	309	8,273
夏 刈 第2 水源	40	112,137	2,915,937	9,345	242,995	307	7,989
川 柳 水源	47	115,213	3,075,105	9,601	256,259	316	8,425
永 塚 第1・2水源	47	128,104	3,339,789	10,675	278,316	351	9,150
杉名沢 第1 水源	17	54,540	1,383,441	4,545	115,287	149	3,790
杉名沢 第2 水源	22	35,697	1,053,831	2,975	87,819	98	2,887
杉名沢 第3 水源	13	48,325	1,201,603	4,027	100,134	132	3,292
大子山 第1 水源	33	73,902	2,013,355	6,159	167,780	202	5,516
大子山 第2 水源	48	103,550	2,841,159	8,629	236,763	284	7,784
滝ヶ原 水源	34	88,936	2,345,009	7,411	195,417	244	6,425
鍋有沢 水源	40	122,153	3,136,373	10,179	261,364	335	8,593
上 合 水源	25	147,252	3,471,467	12,271	289,289	403	9,511
北上合 水源	34	50,614	1,530,744	4,218	127,562	139	4,194
高 根 第1-1水源	32	110,063	2,817,432	9,172	234,786	302	7,719
高 根 第2 水源	18	36,746	1,022,190	3,062	85,183	101	2,801
高 根 第3 水源	22	93,446	2,282,810	7,787	190,234	256	6,254
水土野 水源	40	92,120	2,490,393	7,677	207,533	252	6,823
自衛隊 第1 水源	74	70,407	2,682,983	5,867	223,582	193	7,351
自衛隊 第2 水源	47	49,518	1,608,559	4,127	134,047	136	4,407
キ リ ン 1 号	40	85,432	2,364,746	7,119	197,062	234	6,479
キ リ ン 2 号	40	87,345	2,383,694	7,279	198,641	239	6,531
キ リ ン 3 号	40	71,206	2,043,384	5,934	170,282	195	5,598
その他(動力以外)		27,382	1,197,055	2,282	99,755	75	3,280
合 計		4,915,367	127,126,722	409,614	10,593,894	13,467	348,292

※ 契約電力については、3月分を記載した。

(3) 窓口事務受付状況

(単位：件)

項目 年 度		給 水 工 事				各 種 証 明	給水開閉栓 (廃止含)
		新 設 工 事	増 変 工 事	その他工事	計		
令和 6 年 度		169	94	89	352	22	9,950
令和 7 年 度	4 月	21	7	15	43	0	1,096
	5 月	11	7	9	27	5	821
	6 月	12	11	11	34	2	771
	7 月	23	6	6	35	1	798
	8 月	10	6	7	23	3	781
	9 月	12	9	12	33	1	720
	10 月	21	5	8	34	2	747
	11 月	7	6	9	22	0	725
	12 月	11	5	11	27	1	700
	1 月	19	6	8	33	3	671
	2 月	12	5	7	24	4	758
	3 月	14	13	11	38	2	1,408
	計	173	86	114	373	24	9,996
	月 平 均	14	7	10	31	2	833

(4) 水質検査成績表

配水プロセス			黄沢第1			黄沢	
検査水の種類			浄水	原水（黄沢第2水源は休止中）		浄水	原水
検査項目・基準値		採水年月日 名称	令和7年4月8日 黄沢第1配水池	令和7年7月15日 黄沢第1水源	令和7年6月17日 黄沢第5-1水源	令和7年5月13日 黄沢第3配水池	令和7年6月17日 黄沢第3水源
水温(℃)			12.0	14.6	13.6	16.4	12.0
気温(℃)			22.3	23.7	29.8	23.0	31.2
残留塩素(mg/ℓ)			0.20			0.20	
No.	検査項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.5	0.4	0.8	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.14	0.20	0.11	0.21
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.03	0.03	0.02 未満	0.03
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001			0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満
30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	10.0	9.1	8.9	11.0
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	2.4	2.2	3.0	2.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	74	54	80	68
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	120	120	150	140
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上・8.6以下		8.1	8.4	7.7	8.3
48	味	異常でないこと		異常なし			異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
検査項目・基準値		採水年月日	令和7年4月8日	令和7年7月15日		令和7年5月13日	
水温(℃)			12.0	14.6		16.4	
気温(℃)			22.3	23.7		23.0	
残留塩素(mg/ℓ)			0.20			0.20	
No.	検査項目	単位	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満		0.000005 未満

沢 第 2 ・ 第 3				仁 杉			上 の 山
原 水				浄 水	原 水		浄 水
令和7年6月17日	令和7年6月17日	令和7年6月17日	令和7年6月17日	令和7年5月13日	令和7年7月15日	令和7年8月19日	令和7年4月8日
茱萸沢第4水源	茱萸沢第5-2水源	茱萸沢第7水源	茱萸沢第8水源	仁杉配水池	仁杉第1水源	仁杉第2水源	上の山配水池
12.4	13.4	12.2	12.3	13.5	12.7	12.0	11.8
30.1	29.8	31.4	29.6	23.2	24.6	27.2	19.3
				0.30			0.20
検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.3	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
0.22	0.15	0.21	0.21	0.2	0.28	0.23	0.13
0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
				0.06 未満			0.06 未満
				0.002 未満			0.002 未満
				0.001 未満			0.001 未満
				0.003 未満			0.003 未満
				0.001 未満			0.001 未満
				0.001 未満			0.001 未満
				0.001 未満			0.001 未満
				0.003 未満			0.003 未満
				0.001 未満			0.001 未満
				0.001 未満			0.001 未満
				0.008 未満			0.008 未満
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.04	0.03 未満	0.03 未満
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
11.0	8.2	11.0	12.0	8.4	8.6	9.8	9.0
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
2.4	2.5	2.5	3.3	1.9	1.7	2.4	1.9
59	63	59	70	56	53	56	69
130	140	120	130	130	130	110	120
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
8.4	7.9	8.4	8.5	8.2	8.0	8.3	8.2
				異常なし			異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.3 未満	0.1 未満	0.1 未満
				令和7年5月13日		令和7年8月19日	令和7年4月8日
				13.5		12.0	11.8
				23.2		27.2	19.3
				0.30			0.20
				検査結果		検査結果	検査結果
				0.000005 未満		0.000005 未満	0.000005 未満

配 水 プ ロ ッ ク			上 の 山	東 山				
検 水 の 種 類			原 水	浄 水	原 水			
検査項目・基準値		採 水 年 月 日 名 称	令和7年7月15日 上 の 山 水 源	令和7年5月13日 東 山 配 水 池	令和7年5月20日 東 山 第 2 水 源	令和7年5月20日 東 山 第 6 水 源	令和7年8月19日 東 山 第 7 水 源	
水温(℃)			13.1	14.8	12.8	13.6	13.0	
気温(℃)			23.2	22.3	21.8	22.0	27.4	
残留塩素(mg/ℓ)				0.20				
No.	検 査 項 目	単位 基 準 値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
1	一般細菌	個/mℓ 100個/mℓ以下	0	0	0	9	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ 0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ 0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ 0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ 0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ 0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
8	六価クロム化合物	mg/ℓ 0.002以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ 0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ 0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ 10以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ 0.8以下	0.14	0.08	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ 1.0以下	0.03	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
14	四塩化炭素	mg/ℓ 0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ 0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ 0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0003	
17	ジクロロメタン	mg/ℓ 0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ 0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ 0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
20	ベンゼン	mg/ℓ 0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
21	塩素酸	mg/ℓ 0.6以下		0.06 未満				
22	クロロ酢酸	mg/ℓ 0.02以下		0.002 未満				
23	クロロホルム	mg/ℓ 0.06以下		0.001 未満				
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ 0.03以下		0.003 未満				
25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ 0.1以下		0.001 未満				
26	臭素酸	mg/ℓ 0.01以下		0.001 未満				
27	総トリハロメタン	mg/ℓ 0.1以下		0.001 未満				
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ 0.03以下		0.003 未満				
29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ 0.03以下		0.001 未満				
30	ブromホルム	mg/ℓ 0.09以下		0.001 未満				
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ 0.08以下		0.008 未満				
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ 1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.02	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ 0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ 0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	
35	銅及びその化合物	mg/ℓ 1.0以下	0.06	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ 200以下	8.2	4.2	3.8	4.6	3.8	
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ 0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
38	塩化物イオン	mg/ℓ 200以下	1.9	3.4	3.0	3.6	3.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ 300以下	59	39	33	48	31	
40	蒸発残留物	mg/ℓ 500以下	130	110	92	110	77	
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ 0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
42	ジェオスミン	mg/ℓ 0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ 0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ 0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
45	フェノール類	mg/ℓ 0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ 3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
47	pH値	5.8以上・8.6以下	8.1	7.8	7.7	7.6	7.9	
48	味	異常でないこと		異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度 5 以下	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	
51	濁度	度 2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
検査項目・基準値		採 水 年 月 日		令和7年5月13日				
水温(℃)				14.8				
気温(℃)				22.3				
残留塩素(mg/ℓ)				0.20				
No.	検 査 項 目	単位 基 準 値		検査結果				
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びドペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/ℓ 0.00005		0.000005 未満				

二 の 岡			富 士 岡 第 2		神 山		
浄 水	原 水		浄 水	原 水	浄 水	原 水	
令和7年6月10日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年6月10日	令和7年5月20日	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年5月20日
二の岡配水池	二の岡第1水源	二の岡第2水源	富士岡第2配水池	富士岡第2水源	神山配水池	神山第1水源	神山第2水源
16.0	12.6	13.6	19.1	14.0	14.5	15.0	12.6
20.1	20.4	20.8	19.4	20.4	19.1	20.4	20.4
0.30			0.20		0.20		
検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	1.2	0.2 未満
0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.11	0.10	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02	0.03	0.02	0.02 未満	0.02
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0033	0.0004	0.0003 未満	0.0004	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満		
0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		
0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		
0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		
0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満		
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.03
0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
4.9	4.5	3.8	9.7	11.0	10.0	7.7	9.5
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
2.8	2.7	2.6	4.1	5.5	9.4	4.6	8.3
39	37	28	53	51	62	58	58
100	99	96	130	130	150	130	140
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
7.8	7.7	7.9	8.0	7.9	7.7	7.1	8.1
異常なし			異常なし		異常なし		
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
令和7年6月10日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年6月10日	令和7年5月20日	令和7年4月8日	令和7年5月20日	令和7年5月20日
16.0	12.6	13.6	19.1	14.0	14.5	15.0	12.6
20.1	20.4	20.8	19.4	20.4	19.1	20.4	20.4
0.30			0.20		0.20		
検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

配 水 プ ロ ッ ク			沼 田			馬 見 塚	
検 水 の 種 類			浄 水	原 水		浄 水	原 水
検査項目・基準値		採 水 年 月 日 名 称	令和7年5月13日 沼 田 配 水 池	令和7年5月20日 沼 田 水 源	令和7年5月20日 富士岡第1-2水源	令和7年6月10日 馬見塚配水池	令和7年6月17日 北 畑 水 源
水温(℃)			17.0	13.6	13.0	15.2	12.4
気温(℃)			23.8	21.0	20.8	18.2	29.9
残留塩素(mg/ℓ)			0.20			0.30	
No.	検 査 項 目	単位	基 準 値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	16	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.5	0.7	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.09	0.08 未満	0.12	0.17
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02	0.04
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	0.0052	0.0002 未満	0.01	0.0002 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0003	0.0003	0.0005	0.0002 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満			0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満			0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	7.0	6.0	7.5	9.6
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	2.5	3.3	1.9	2.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	50	46	53	68
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	120	120	120	130
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上・8.6以下		7.9	7.6	8.0	8.3
48	味	異常でないこと		異常なし			異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
検査項目・基準値		採 水 年 月 日	令和7年5月13日	令和7年5月20日	令和7年5月20日	令和7年6月10日	
水温(℃)			17.0	13.6	13.0	15.2	
気温(℃)			23.8	21.0	20.8	18.2	
残留塩素(mg/ℓ)			0.20			0.30	
No.	検 査 項 目	単位	基 準 値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

夏 刈			永 塚			川 柳	
浄 水	原 水		浄 水	原 水		浄 水	原 水
令和7年5月13日	令和7年6月17日	令和7年8月19日	令和7年5月13日	令和7年8月19日	令和7年8月19日	令和7年5月13日	令和7年6月17日
夏刈配水池	夏刈水源	夏刈第2水源	永塚配水池	永塚1号水源	永塚2号水源	川柳配水池	川柳水源
16.2	12.2	13.6	14.4	13.5	13.7	15.0	12.2
22.3	29.8	29.9	22.0	29.5	29.5	24.0	30.0
0.30			0.30			0.30	
検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.3	0.3	0.2 未満	0.5	0.8	0.7	0.3	0.2 未満
0.18	0.13	0.25	0.17	0.21	0.17	0.17	0.25
0.04	0.02 未満	0.05	0.04	0.02	0.03	0.05	0.08
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0003	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
0.002			0.001 未満			0.001	
0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
12.0	7.4	21.0	9.0	9.5	10.0	9.5	14.0
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
4.4	1.5	9.7	2.4	2.4	3.5	3.1	5.4
74	39	120	68	71	81	71	110
150	100	220	140	130	150	140	180
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
8.3	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	8.3	8.4
異常なし			異常なし			異常なし	
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
令和7年5月13日			令和7年5月13日			令和7年5月13日	
16.2			14.4			15.0	
22.3			22.0			24.0	
0.30			0.30			0.30	
検査結果			検査結果			検査結果	
0.000005 未満			0.000005 未満			0.000005 未満	

配 水 プ ロ ッ ク			川 柳	杉 名 沢				
検 水 の 種 類			原 水	浄 水	原 水			
検 査 項 目・基 準 値		採 水 年 月 日 名 称	令和7年6月17日 大子山第2水源	令和7年4月8日 杉名沢配水池	令和7年5月20日 杉名沢第1水源	令和7年8月19日 杉名沢第2水源	令和7年8月19日 杉名沢第3水源	
水温(℃)			11.9	12.9	12.6	13.6	12.6	
気温(℃)			29.5	18.8	20.4	26.2	26.2	
残留塩素(mg/ℓ)				0.20				
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.2 未満	0.4	0.5	0.3	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.22	0.13	0.17	0.19	0.18
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	0.0002 未満	0.0034	0.0002 未満	0.022	0.0002 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下		0.06 未満			
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下		0.002 未満			
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下		0.001 未満			
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下		0.003 未満			
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下		0.001 未満			
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下		0.001 未満			
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下		0.001			
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下		0.003 未満			
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下		0.001 未満			
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下		0.001 未満			
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下		0.008 未満			
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	12.0	10.0	8.2	10.0	9.9
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	3.9	2.9	2.4	4.3	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	99	69	58	73	62
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	160	130	120	140	130
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	0.002 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.002 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上・8.6以下		8.5	8.2	8.2	8.1	8.3
48	味	異常でないこと			異常なし			
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
検 査 項 目・基 準 値		採 水 年 月 日		令和7年4月8日				
水温(℃)				12.9				
気温(℃)				18.8				
残留塩素(mg/ℓ)				0.20				
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	検 査 結 果				
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタナール酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005	0.000005 未満				

大 子 山		滝 ケ 原				
浄 水	原 水	浄 水	原 水			
令和7年4月8日 太子山配水池	令和7年6月17日 太子山第1水源	令和7年6月10日 滝ヶ原配水池	令和7年8月19日 滝ヶ原 水 源	令和7年6月17日 自衛隊第1水源	令和7年6月17日 自衛隊第2水源	令和7年8月19日 鍋 有 沢 水 源
12.0	12.3	18.2	13.1	12.5	12.7	13.3
16.4	29.7	19.4	28.5	29.3	28.7	29.1
0.30		0.20				
検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
0.15	0.17	0.14	0.16	0.10	0.10	0.18
0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.02 未満	0.03
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
0.06 未満		0.06 未満				
0.002 未満		0.002 未満				
0.001 未満		0.001 未満				
0.003 未満		0.003 未満				
0.001 未満		0.001 未満				
0.001 未満		0.001 未満				
0.001		0.001				
0.003 未満		0.003 未満				
0.001 未満		0.001 未満				
0.001 未満		0.001 未満				
0.008 未満		0.008 未満				
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
11.0	10.0	8.0	7.5	7.0	6.5	7.9
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
3.4	2.6	1.9	1.8	1.2	1.1	2.8
83	77	53	51	52	41	53
150	140	110	100	110	96	110
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
8.5	8.5	8.4	8.3	8.2	8.2	8.5
異常なし		異常なし				
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
令和7年4月8日		令和7年6月10日				
12.0		18.2				
16.4		19.4				
0.30		0.20				
検査結果		検査結果				
0.000005 未満		0.000005 未満				

配 水 プ ロ ッ ク			上 合			高 根 第 1	
検 水 の 種 類			浄 水	原 水		浄 水	原 水
検査項目・基準値		採 水 年 月 日 名 称	令和7年5月13日 上 合 配 水 池	令和7年8月19日 北 上 合 水 源	令和7年8月19日 上 合 水 源	令和7年5月13日 高根第1配水池	令和7年7月15日 高根第1-2水源
水温(℃)			14.7	13.1	12.8	13.4	12.9
気温(℃)			24.4	28.6	28.7	22.1	24.0
残留塩素(mg/ℓ)			0.20			0.20	
No.	検 査 項 目	単位	基 準 値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.5	0.5	0.7	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.17	0.22	0.20	0.13
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.02	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満		0.06 未満	
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満		0.002 未満	
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満		0.001 未満	
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満		0.003 未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満		0.001 未満	
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満		0.001 未満	
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001		0.001	
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満		0.003 未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満		0.001 未満	
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満		0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満		0.008 未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	8.1	8.4	8.2	7.2
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	1.9	2.2	2	2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	56	53	58	52
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	130	110	120	110
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	0.002 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上・8.6以下		8.1	8.1	8.1	8.2
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 以下	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
検査項目・基準値		採 水 年 月 日	令和7年5月13日			令和7年5月13日	
水温(℃)			14.7			13.4	
気温(℃)			24.4			22.1	
残留塩素(mg/ℓ)			0.20			0.20	
No.	検 査 項 目	単位	基 準 値	検査結果		検査結果	
1	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005	0.000005 未満		0.000005 未満	

	高 根 第 2				高 根 第 3	
原 水	浄 水	原 水		浄 水	原 水	
令和7年7月15日 高根第1-1水源	令和7年6月10日 高根第2配水池	令和7年8月19日 高根第2水源	令和7年8月19日 水 土 野 水 源	令和7年4月8日 高根第3配水池	令和7年7月15日 高根第3水源	
12.7	16.5	12.0	12.3	12.4	12.5	
24.0	20.0	28.4	28.2	22.8	24.5	
	0.20			0.20		
検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
4	0	0	0	0	0	
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	
0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
0.12	0.13	0.14	0.15	0.12	0.14	
0.02 未満	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
	0.06 未満			0.06 未満		
	0.002 未満			0.002 未満		
	0.001 未満			0.001 未満		
	0.003 未満			0.003 未満		
	0.001 未満			0.001 未満		
	0.001 未満			0.001 未満		
	0.001 未満			0.001 未満		
	0.003 未満			0.003 未満		
	0.001 未満			0.001 未満		
	0.001 未満			0.001 未満		
	0.008 未満			0.008 未満		
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	
0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
7.4	7.4	7.1	7.0	8.0	7.7	
0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
2.0	2.0	2.1	2.3	1.6	1.6	
52	52	50	52	56	50	
120	110	94	100	110	110	
0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
8.1	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	
	異常なし			異常なし		
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	令和7年6月10日			令和7年4月8日		
	16.5			12.4		
	20.0			22.8		
	0.20			0.20		
	検査結果			検査結果		
	0.000005 未満			0.000005 未満		

(5) 導・送・配水管布設延長

(単位：m)

管種・口径		年 度	令和 6 年度	令和 7 年度		
			年度末累計	増	減	年度末累計
導 水 管	7 5 mm		81.20			81.20
	1 0 0 mm		322.60			322.60
	1 2 5 mm		17.00			17.00
	1 5 0 mm		14,045.70			14,045.70
	2 0 0 mm		2,820.10			2,820.10
	2 5 0 mm		543.00			543.00
	3 0 0 mm		115.80			115.80
	計		17,945.40	0.00	0.00	17,945.40
送 水 管	7 5 mm		606.00			606.00
	1 0 0 mm		569.90			569.90
	1 2 5 mm		500.00			500.00
	1 5 0 mm		703.60			703.60
	2 0 0 mm		945.50			945.50
	計		3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
配 水 管	4 0 mm		2,130.10			2,130.10
	5 0 mm		304.75		35.28	269.47
	7 5 mm		137,154.47	2,467.64	3,366.77	136,255.34
	1 0 0 mm		146,402.14	2,304.25	605.08	148,101.31
	1 2 5 mm		571.00			571.00
	1 5 0 mm		109,148.37	349.98	374.84	109,123.51
	2 0 0 mm		57,308.09	282.30		57,590.39
	2 5 0 mm		22,884.90			22,884.90
	3 0 0 mm		6,628.10			6,628.10
	3 5 0 mm		5,599.01			5,599.01
	4 0 0 mm		3,805.50			3,805.50
	6 0 0 mm		97.10			97.10
	計		492,033.53	5,404.17	4,381.97	493,055.73
合 計			513,303.93	5,404.17	4,381.97	514,326.13

(6) 導・送・配水管管種別布設延長

(単位：m)

管種 口径	タイル 管	ホリエチレン管	鋳鉄管	鋼管	硬質塩化ビニール管	石綿管	合計
40mm				2,130.10			2,130.10
50mm	61.20	4.40		203.87			269.47
75mm	73,283.55	29,187.48	464.00	2,079.02	31,928.49		136,942.54
100mm	115,286.80	19,390.31	176.80	2,631.72	11,508.18		148,993.81
125mm	1.20			703.00	383.80		1,088.00
150mm	114,359.53	5,742.62	1,515.30	1,875.33	380.03		123,872.81
200mm	59,835.98	114.00	1,086.30	319.71			61,355.99
250mm	21,526.50	74.90	1,684.20	142.30			23,427.90
300mm	5,394.60	108.30	1,136.00	105.00			6,743.90
350mm	5,540.51			58.50			5,599.01
400mm	3,776.50			29.00			3,805.50
600mm	97.10						97.10
計	399,163.47	54,622.01	6,062.60	10,277.55	44,200.50	0.00	514,326.13
割合(%)	77.61	10.62	1.18	2.00	8.59	0.00	100.00

(7) 導・送・配水管管種別増減一覧表

(単位：m)

管種 年度	タイル 管	ホリエチレン管	鋳鉄管	鋼管	硬質塩化ビニール管	石綿管	合計
令和6年度末	399,376.91	49,510.59	6,062.60	10,288.82	48,065.01		513,303.93
令和7年度 増	292.75	5,111.42					5,404.17
減	506.19			11.27	3,864.51		4,381.97
年度末	399,163.47	54,622.01	6,062.60	10,277.55	44,200.50	0.00	514,326.13

(8) 口径別使用水量及び水道料金

口 径 年 度		1 3 mm			2 0 mm		
		件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)	件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)
			金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)
令 和 6 年 度		129,449	3,512,872	27	93,615	3,709,243	40
			462,688,770	3,574		517,278,910	5,526
令和7年度	4～ 5月	21,770	578,785	27	15,714	615,793	39
			76,374,530	3,508		86,041,450	5,475
	6～ 7月	21,749	576,059	26	15,731	613,656	39
			76,085,760	3,498		85,696,560	5,448
	8～ 9月	21,709	602,912	28	15,815	638,067	40
			79,288,480	3,652		88,756,950	5,612
	10～11月	21,718	569,505	26	15,778	607,723	39
			75,565,090	3,479		85,083,960	5,393
	12～ 1月	21,738	608,282	28	15,822	654,316	41
			79,684,490	3,666		90,835,680	5,741
	2～ 3月	21,832	565,247	26	15,926	590,693	37
			75,167,000	3,443		83,165,560	5,222
	計	130,516	3,500,790	27	94,786	3,720,248	39
			462,165,350	3,541		519,580,160	5,482

口 径 年 度		5 0 mm			7 5 mm		
		件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)	件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)
			金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)
令 和 6 年 度		559	577, 395	1, 033	120	98, 647	822
			123, 067, 550	220, 157		24, 631, 970	205, 266
令和 7 年 度	4～ 5月	95	95, 743	1, 008	20	14, 585	729
			20, 414, 740	214, 892		3, 735, 990	186, 800
	6～ 7月	95	102, 186	1, 076	20	19, 197	960
			21, 710, 930	228, 536		4, 650, 860	232, 543
	8～ 9月	95	111, 882	1, 178	20	15, 432	772
			23, 621, 290	248, 645		3, 902, 320	195, 116
	10～11月	95	115, 056	1, 211	20	14, 355	718
			24, 280, 450	255, 584		3, 690, 950	184, 548
	12～ 1月	97	97, 816	1, 008	20	13, 728	686
			20, 868, 340	215, 138		3, 564, 120	178, 206
	2～ 3月	96	88, 088	918	20	14, 232	712
			18, 927, 270	197, 159		3, 663, 850	183, 193
	計	573	610, 771	1, 066	120	91, 529	763
			129, 823, 020	226, 567		23, 208, 090	193, 401

2 5 mm			3 0 mm			4 0 mm		
件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)	件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)	件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)
	金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)
5, 273	452, 385	86	387	75, 093	194	1, 499	732, 660	489
	69, 780, 020	13, 233		16, 012, 500	41, 376		149, 559, 280	99, 773
884	76, 009	86	66	12, 867	195	250	115, 818	463
	11, 750, 700	13, 293		2, 742, 780	41, 557		23, 731, 860	94, 927
884	74, 483	84	64	13, 649	213	253	110, 912	438
	11, 531, 630	13, 045		2, 888, 380	45, 131		22, 985, 000	90, 850
886	80, 801	91	64	15, 580	243	253	119, 339	472
	12, 409, 460	14, 006		3, 262, 910	50, 983		24, 609, 260	97, 270
889	75, 828	85	64	14, 399	225	253	108, 659	429
	11, 745, 160	13, 212		3, 033, 930	47, 405		22, 577, 060	89, 237
892	82, 372	92	64	15, 045	235	255	116, 578	457
	12, 715, 090	14, 255		3, 158, 600	49, 353		24, 115, 310	94, 570
891	78, 724	88	65	14, 499	223	255	105, 980	416
	12, 191, 340	13, 683		3, 058, 100	47, 048		22, 075, 730	86, 571
5, 326	468, 217	88	387	86, 039	222	1, 519	677, 286	446
	72, 343, 380	13, 583		18, 144, 700	46, 886		140, 094, 220	92, 228

1 0 0 mm			公衆浴場			合 計		
件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)	件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)	件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)
	金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)
0	0	—	0	0	—	230, 902	9, 158, 295	40
	0	—		0	—		1, 363, 019, 000	5, 903
0	0	—	0	0	—	38, 799	1, 509, 600	39
	0	—		0	—		224, 792, 050	5, 794
0	0	—	0	0	—	38, 796	1, 510, 142	39
	0	—		0	—		225, 549, 120	5, 814
0	0	—	0	0	—	38, 842	1, 584, 013	41
	0	—		0	—		235, 850, 670	6, 072
0	0	—	0	0	—	38, 817	1, 505, 525	39
	0	—		0	—		225, 976, 600	5, 822
0	0	—	0	0	—	38, 888	1, 588, 137	41
	0	—		0	—		234, 941, 630	6, 041
0	0	—	0	0	—	39, 085	1, 457, 463	37
	0	—		0	—		218, 248, 850	5, 584
0	0	—	0	0	—	233, 227	9, 154, 880	39
	0	—		0	—		1, 365, 358, 920	5, 854

(9) 水道料金調定収納状況

区 分 年 度			口 座 制 (A)		納 付 制 (B)	
			件 数 (件)	構成比 (%)	件 数 (件)	構成比 (%)
			金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)
令和6年度	現 年 度 分		154,446	66.9	76,456	33.1
			1,041,017,480	76.4	322,001,520	23.6
	滞 納 繰 越 分	令和2年度				
		令和3年度				
		令和4年度				
		令和5年度				
		計				
令和7年度	現 年 度 分	4～5月	25,716	66.3	13,083	33.7
			170,931,600	76.0	53,860,450	24.0
		6～7月	25,673	66.2	13,123	33.8
			171,899,630	76.2	53,649,490	23.8
		8～9月	25,679	66.1	13,163	33.9
			180,093,690	76.4	55,756,980	23.6
		10～11月	25,690	66.2	13,127	33.8
			171,901,080	76.1	54,075,520	23.9
		12～1月	25,639	65.9	13,249	34.1
			177,671,210	75.6	57,270,420	24.4
		2～3月	25,689	65.7	13,396	34.3
			162,556,860	74.5	55,691,990	25.5
		計	154,086	66.1	79,141	33.9
			1,035,054,070	75.8	330,304,850	24.2
	滞 納 繰 越 分	令和2年度				
		令和3年度				
		令和4年度				
		令和5年度				
		令和6年度				
		計				

調 定 (A+B)		収 納		未 収
件 数 (件)	構成比 (%)	件 数 (件)	構成比 (%)	件 数 (件)
金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)
230,902	100.0	214,660	93.0	16,242
1,363,019,000	100.0	1,296,051,360	95.1	66,967,640
208		13	6.3	195
781,284		44,530	5.7	736,754
301		14	4.7	287
1,065,440		44,090	4.1	1,021,350
381		28	7.3	353
1,254,840		103,830	8.3	1,151,010
38,647		38,231	98.9	416
210,982,850		209,911,720	99.5	1,071,130
39,537		38,286	96.8	1,251
214,084,414		210,104,170	98.1	3,980,244
38,799	100.0	38,718	99.8	81
224,792,050	100.0	224,602,720	99.9	189,330
38,796	100.0	38,717	99.8	79
225,549,120	100.0	225,354,430	99.9	194,690
38,842	100.0	38,751	99.8	91
235,850,670	100.0	235,550,150	99.9	300,520
38,817	100.0	38,701	99.7	116
225,976,600	100.0	225,640,320	99.9	336,280
38,888	100.0	38,236	98.3	652
234,941,630	100.0	232,471,010	98.9	2,470,620
39,085	100.0	23,303	59.6	15,782
218,248,850	100.0	150,247,850	68.8	68,001,000
233,227	100.0	216,426	92.8	16,801
1,365,358,920	100.0	1,293,866,480	94.8	71,492,440
195		7	3.6	188
736,754		8,410	1.1	728,344
287		8	2.8	279
1,021,350		21,380	2.1	999,970
353		18	5.1	335
1,151,010		68,290	5.9	1,082,720
416		33	7.9	383
1,071,130		138,270	12.9	932,860
16,262		15,873	97.6	389
65,916,680		64,953,550	98.5	963,130
17,513		15,939	91.0	1,574
69,896,924		65,189,900	93.3	4,707,024

(10) 口径別段階別使用水量及び水道料金

ア 使用水量

口径 水量段階	1 3 mm		2 0 mm		2 5 mm		3 0 mm	
	水 量 (m^3)	構成比 (%)	水 量 (m^3)	構成比 (%)	水 量 (m^3)	構成比 (%)	水 量 (m^3)	構成比 (%)
0 m^3	0	—	0	—	0	—	0	—
1 m^3 ～ 20 m^3	603,455	17.2	236,068	6.3	11,914	2.5	389	0.5
21 m^3 ～ 60 m^3	1,877,839	53.7	2,196,266	59.1	59,788	12.8	2,714	3.2
61 m^3 ～ 100 m^3	729,165	20.8	950,410	25.5	88,409	18.9	4,602	5.3
101 m^3 ～ 200 m^3	240,891	6.9	237,412	6.4	102,608	21.9	11,899	13.8
201 m^3 以上	49,440	1.4	100,092	2.7	205,498	43.9	66,435	77.2
合 計	3,500,790	100.0	3,720,248	100.0	468,217	100.0	86,039	100.0
構 成 比 (%)		38.3		40.6		5.1		0.9

※水量…年間の延べ使用水量

イ 使用料金

口径 水量段階	1 3 mm		2 0 mm		2 5 mm		3 0 mm	
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)
0 m^3	17,010,840	3.7	6,062,830	1.2	710,850	1.0	8,560	0.0
1 m^3 ～ 20 m^3	111,317,080	24.1	56,374,830	10.9	4,578,680	6.3	312,440	1.7
21 m^3 ～ 60 m^3	208,100,170	45.0	286,835,700	55.2	9,047,930	12.5	832,210	4.6
61 m^3 ～ 100 m^3	87,784,980	19.0	123,657,960	23.8	12,476,200	17.2	1,083,940	6.0
101 m^3 ～ 200 m^3	30,958,710	6.7	31,909,460	6.1	14,536,770	20.1	2,511,400	13.8
201 m^3 以上	6,993,570	1.5	14,739,380	2.8	30,992,950	42.9	13,396,150	73.9
合 計	462,165,350	100.0	519,580,160	100.0	72,343,380	100.0	18,144,700	100.0
構 成 比 (%)		33.8		38.1		5.3		1.3

4 0 mm		5 0 mm		7 5 mm		合 計	
水 量 (m ³)	構成比 (%)	水 量 (m ³)	構成比 (%)	水 量 (m ³)	構成比 (%)	水 量 (m ³)	構成比 (%)
0	—	0	—	0	—	0	—
2, 491	0. 4	594	0. 1	188	0. 2	855, 099	9. 3
7, 349	1. 1	3, 012	0. 5	218	0. 2	4, 147, 186	45. 3
13, 759	2. 0	3, 850	0. 6	81	0. 1	1, 790, 276	19. 6
26, 979	4. 0	7, 291	1. 2	849	0. 9	627, 929	6. 9
626, 708	92. 5	596, 024	97. 6	90, 193	98. 6	1, 734, 390	18. 9
677, 286	100. 0	610, 771	100. 0	91, 529	100. 0	9, 154, 880	100. 0
	7. 4		6. 7		1. 0		100. 0

4 0 mm		5 0 mm		7 5 mm		合 計	
金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)
423, 220	0. 3	527, 720	0. 4	288, 420	1. 2	25, 032, 440	1. 8
3, 089, 800	2. 2	1, 149, 500	0. 9	672, 980	2. 9	177, 495, 310	13. 0
2, 843, 210	2. 0	1, 692, 690	1. 3	260, 060	1. 1	509, 611, 970	37. 3
3, 942, 980	2. 8	1, 517, 670	1. 2	58, 480	0. 3	230, 522, 210	16. 9
6, 465, 780	4. 6	2, 161, 850	1. 7	374, 940	1. 6	88, 918, 910	6. 5
123, 329, 230	88. 1	122, 773, 590	94. 5	21, 553, 210	92. 9	333, 778, 080	24. 5
140, 094, 220	100. 0	129, 823, 020	100. 0	23, 208, 090	100. 0	1, 365, 358, 920	100. 0
	10. 3		9. 5		1. 7		100. 0

(11) 小分類・口径別使用件数及び水量

口径 項目	1 3 mm		2 0 mm		2 5 mm		3 0 mm	
	件 数 (件)	水 量 (m ³)	件 数 (件)	水 量 (m ³)	件 数 (件)	水 量 (m ³)	件 数 (件)	水 量 (m ³)
家 事 用	123,005	3,301,849	89,070	3,444,926	2,219	173,266	31	7,860
一 般 商 店	1,726	55,869	1,122	63,119	413	42,570	12	6,916
クリーニング店	60	2,130	114	11,197	60	5,282	0	0
理・美容院	401	22,600	438	23,363	54	4,331	0	0
豆腐製造業	18	986	5	0	0	0	6	316
飲 食 業	1,107	35,102	849	42,830	433	61,345	24	8,693
公社・事務所	77	1,039	54	1,887	48	5,100	12	2,461
その他営業	2,690	60,268	1,938	93,009	1,225	118,700	188	43,885
病 院	6	198	108	5,068	208	12,015	12	3,084
官公署・学校	95	1,140	139	3,425	114	9,115	12	256
その他公共施設	714	4,387	400	7,684	216	6,648	54	8,341
工 場	617	15,222	549	23,740	336	29,845	36	4,227
合 計	130,516	3,500,790	94,786	3,720,248	5,326	468,217	387	86,039

※水量…年間の延べ使用水量

4 0 mm		5 0 mm		7 5 mm		合 計	
件 数 (件)	水 量 (m ³)	件 数 (件)	水 量 (m ³)	件 数 (件)	水 量 (m ³)	件 数 (件)	水 量 (m ³)
60	23,205	7	13,740	0	0	214,392	6,964,846
49	40,523	6	607	0	0	3,328	209,604
12	3,247	0	0	0	0	246	21,856
0	0	0	0	0	0	893	50,294
0	0	6	334	0	0	35	1,636
113	66,921	6	9,948	0	0	2,532	224,839
24	13,598	6	78	0	0	221	24,163
551	304,821	174	261,070	6	106	6,772	881,859
48	63,054	30	136,235	12	29,501	424	249,155
169	25,657	180	75,318	54	20,513	763	135,424
276	72,699	78	37,570	6	0	1,744	137,329
217	63,561	80	75,871	42	41,409	1,877	253,875
1,519	677,286	573	610,771	120	91,529	233,227	9,154,880

(12) メーター検針業務状況（簡水を含む）

（単位：件）

区分 月別	検針員数 (人) A	従 延 日 B	事 数 C	一 人 1 回 平 均		一 人 1 日 平 均 検 針 数 C/B
				従事日数 B/A	検針件数 C/A	
4 ～ 5 月	22	170	43,624	7.7	1,983	257
6 ～ 7 月	22	197	43,614	9.0	1,982	221
8 ～ 9 月	22	188	43,658	8.5	1,984	232
10～11月	23	180	43,683	7.8	1,899	243
12～1月	23	175	43,718	7.6	1,901	250
2 ～ 3 月	22	187	43,822	8.5	1,992	234
合計	134	1,097	262,119	8.2	1,956	239

(13) メーター取付及び引き揚げ状況（簡水を含む）

（単位：個）

項目 口径	年度当初 設置累計 A	取付					引揚					年 度 末 設置累計 A+B-C
		新 設	口 径 変 更	故 障	検 満	計 B	撤 去	口 径 変 更	故 障	検 満	計 C	
1 3 mm	24,960	173	0	26	3,416	3,615	120	82	26	3,416	3,644	24,931
2 0 mm	16,863	162	87	27	2,012	2,288	7	0	27	2,012	2,046	17,105
2 5 mm	1,155	11	4	10	150	175	3	2	10	150	165	1,165
3 0 mm	95	2	1	0	12	15	0	0	0	12	12	98
4 0 mm	364	2	0	1	63	66	1	0	1	63	65	365
5 0 mm	117	2	1	1	14	18	0	0	1	14	15	120
7 5 mm	22	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	22
合計	43,576	352	93	65	5,669	6,179	131	84	65	5,669	5,949	43,806

(14) 水道料金変遷表(1か月分)

昭和31年10月1日施行			
料金 区分	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
家庭用	8	200	20
営業用	20	400	20
団体用	20	300	20
工業用	100	1,000	15
湯屋用	100	1,000	15
臨時用	1	30	30
観賞用	100	300	30

昭和47年4月1日施行			
料金 区分	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
13mm	8	200	30
20mm	8	250	30
25mm	8	300	30
40mm	—	750	30
50mm	—	1,300	30
75mm	—	2,700	30
湯屋用	100	1,000	15

昭和50年7月1日施行			
料金 区分	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
13mm	8	300	45
20mm	8	400	45
25mm	8	500	45
40mm	—	1,400	55
50mm	—	2,700	55
75mm	—	7,000	55
湯屋用	100	1,500	15

昭和55年8月1日施行			
料金 区分	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
13mm	8	400	63
20mm	8	550	63
25mm	8	700	63
40mm	—	2,000	81
50mm	—	3,900	81
75mm	—	10,250	81
湯屋用	100	2,100	20

平成2年4月1日施行				
料金 区分	基本分		使用分(1m ³ 当たり)	
	水量 (m ³)	料金 (円)	適用水量 (m ³)	単価 (円)
13mm	10	620	11～	75
20mm	10	800	11～	75
25mm	10	980	11～	75
40mm	—	2,400	1～	100
50mm	—	4,700	1～	100
75mm以上	—	12,350	1～	100
公衆浴場	100	2,500	101～	23

平成5年4月1日施行				
料金 区分	基本分		使用分(1m ³ 当たり)	
	水量 (m ³)	料金 (円)	適用水量 (m ³)	単価 (円)
13mm	10	760	11～30	95
20mm	10	1,020	31～50	105
25mm	10	1,220	51～100	115
			101～	125
30mm	10	3,000	11～30	125
40mm	10	4,300	31～50	135
50mm	10	7,100	51～100	145
75mm以上	10	16,600	101～	155
公衆浴場	100	3,000	101～	30

平成8年4月1日施行				
料金 区分	基本分		使用分(1m ³ 当たり)	
	水量 (m ³)	料金 (円)	適用水量 (m ³)	単価 (円)
13mm	10	950	11～30	120
20mm	10	1,300	31～50	130
25mm	10	1,700	51～100	140
			101～	150
30mm	10	4,100	11～30	160
40mm	10	6,000	31～50	170
50mm	10	10,000	51～100	180
75mm以上	10	23,000	101～	190
公衆浴場	100	3,500	101～	35

令和6年4月1日施行				
料金 区分	基本分		使用分(1m ³ 当たり)	
	水量 (m ³)	料金 (円)	適用水量 (m ³)	単価 (円)
13mm	10	1,045	11～30	132
20mm	10	1,430	31～50	143
25mm	10	1,870	51～100	154
			101～	165
30mm	10	4,510	11～30	176
40mm	10	6,600	31～50	187
50mm	10	11,000	51～100	198
75mm以上	10	25,300	101～	209
公衆浴場	100	3,850	101～	38.5

- ※ 平成9年4月1日、消費税法改正により消費税5%転嫁。
 ※ 平成15年4月1日から水道料金の5%を割引。
 ※ 平成22年1月検針分から水道料金の8%を割引。
 ※ 平成24年3月検針分から水道料金の10%を割引。
 ※ 平成26年4月1日、消費税法改正により消費税8%転嫁。
 ※ 平成30年3月検針分から水道料金の5%を割引。
 ※ 令和元年10月1日、消費税法改正により消費税10%転嫁。
 ※ 令和6年4月1日、消費税総額表示に対応。

(15) 水道利用加入金変遷表

(単位：円)

施行年月日 口 径	昭和50年7月1日	昭和55年8月1日	平成2年4月1日	平成5年4月1日	令和6年4月1日
13mm	15,000	20,000	30,000	40,000	44,000
20mm	35,000	50,000	75,000	100,000	110,000
25mm	70,000	100,000	150,000	200,000	220,000
30mm	—	—	—	400,000	440,000
40mm	250,000	360,000	540,000	700,000	770,000
50mm	450,000	650,000	975,000	1,300,000	1,430,000
75mm以上	市長が定める額	市長が定める額	市長が定める額	市長が定める額	市長が定める額

- ※ 平成元年4月1日、消費税法施行により消費税3%を転嫁。
 ※ 平成9年4月1日、消費税法改正により消費税5%を転嫁。
 ※ 平成26年4月1日、消費税法改正により消費税8%を転嫁。
 ※ 令和元年10月1日、消費税法改正により消費税10%を転嫁。
 ※ 令和6年4月1日、消費税総額表示に対応。

(16) 給水装置工事事業者数

(単位：事業者数)

令和6年度	令和7年度					
年度末累計	新規	廃止	年度末累計	左の内訳		
				市内	県内	県外
197	5	7	195	45	127	23

- ※ 「左の内訳」欄中、県内は、市内を除く。

4. 上水道事業財務

(1) 比較損益計算書

(消費税抜き)

年 度 科 目		令和7年度		令和6年度	
		金 額 (円)	対前年度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比 (%)
営業収益	給 水 収 益	1,241,235,387	100.2	1,239,108,186	99.9
	そ の 他 営 業 収 益	89,828,454	97.6	92,071,796	73.9
	計	1,331,063,841	99.9	1,331,179,982	97.6
営業費用	原水配水及び給水費	370,454,569	105.5	350,983,773	96.7
	総 係 費	175,294,684	94.7	185,148,365	116.3
	減 価 償 却 費	632,773,400	101.8	621,783,719	102.4
	資 産 減 耗 費	22,712,830	203.4	11,166,327	56.0
	そ の 他 営 業 費 用	34,966	529.0	6,610	36.2
	計	1,201,270,449	102.8	1,169,088,794	101.7
営 業 利 益		129,793,392	80.1	162,091,188	75.4
営業外収益	受 取 利 息	10,693,000	929.2	1,150,770	127.7
	長 期 前 受 金 戻 入	158,483,096	102.1	155,213,146	98.4
	雑 収 益	1,315,943	10.8	12,190,235	1,463.6
	計	170,492,039	101.1	168,554,151	105.7
営業外費用	支 払 利 息	2,916,028	57.9	5,039,929	64.1
	雑 支 出	151,882	150.2	101,112	108.9
	計	3,067,910	59.7	5,141,041	64.6
経 常 利 益		297,217,521	91.3	325,504,298	88.8
特別利益	固 定 資 産 売 却 益	0	—	0	皆 減
	過年度損益修正益	31,899	8.0	396,333	479.9
	計	31,899	8.0	396,333	474.5
特別損失	過年度損益修正損	987,320	159.9	617,375	246.0
	計	987,320	159.9	617,375	246.0
当 年 度 純 利 益		296,262,100	91.1	325,283,256	88.8

(2)要素別経費分析表

(消費税抜き)

年 度 科 目	令和7年度			令和6年度		
	金 額 (円)	構 成 比 (%)	対前年度比 (%)	金 額 (円)	構 成 比 (%)	対前年度比 (%)
職 員 給 与 費	107,080,115	8.9	106.1	100,897,426	8.6	112.4
修 繕 費	79,613,306	6.6	105.4	75,538,725	6.4	65.1
動 力 費	115,769,329	9.6	100.7	115,000,680	9.8	114.7
薬 品 費	2,325,820	0.2	85.5	2,719,500	0.2	129.1
減 価 償 却 費	632,773,400	52.5	101.8	621,783,719	53.0	102.4
支 払 利 息	2,916,028	0.2	57.9	5,039,929	0.4	64.1
そ の 他	264,847,681	22.0	104.3	253,867,231	21.6	108.2
合 計	1,205,325,679	100.0	102.6	1,174,847,210	100.0	101.5

(3) 資本的収支計算書

(消費税込み)

(単位:円)

年 度		令和 7 年度	令和 6 年度
科 目			
収 入	他 会 計 負 担 金	14,268,332	12,321,681
	工 事 負 担 金	29,968,224	11,641,767
	合 計	44,236,556	23,963,448
支 出	建 設 改 良 費	182,979,060	283,005,520
	拡 張 事 業 費	127,593,909	87,245,812
	老朽管更新事業費	599,005,066	513,275,400
	固 定 資 産 購 入 費	0	1,313,609
	企 業 債 償 還 金	61,204,014	82,275,411
	合 計	970,782,049	967,115,752
差 引 収 支		△ 926,545,493	△ 943,152,304

【補てん財源内訳表】

(単位:円)

区 分	令和 6 年度	令和 7 年度		
	年度末現在高	増 加 額	減 少 額	年度末現在高
消費税等資本的収支調整額	0	79,597,598	79,597,598	0
過年度分損益勘定留保資金	0	0	0	0
当年度分損益勘定留保資金	0	497,003,134	497,003,134	0
減 債 積 立 金	142,860,711	0	61,204,014	81,656,697
建 設 改 良 積 立 金	3,332,544,949	294,383,256	288,740,747	3,338,187,458
合 計	3,475,405,660	870,983,988	926,545,493	3,419,844,155

(4) 貸借対照表

科 目	年 度 区 分	令和7年度		令和6
		決 算 額	前 年 度 比 較	決 算 額
1 固 定 資 産		14,973,217,436	176,661,610	14,796,555,826
(1) 有 形 固 定 資 産		14,973,024,736	176,661,610	14,796,363,126
ア 土 地		687,424,315	0	687,424,315
イ 償 却 資 産		29,250,486,190	653,672,909	28,596,813,281
ウ 減価償却累計額(△)		15,217,821,542	492,533,949	14,725,287,593
エ 建 設 仮 勘 定		252,935,773	15,522,650	237,413,123
(2) 無 形 固 定 資 産		192,700	0	192,700
2 流 動 資 産		4,723,230,319	△ 218,611,801	4,941,842,120
(1) 現 金 預 金		4,603,124,894	△ 249,346,335	4,852,471,229
(2) 未 収 金		121,222,385	30,723,435	90,498,950
貸 倒 引 当 金 (△)		5,136,481	744,000	4,392,481
(3) 貯 蔵 品		4,019,521	755,099	3,264,422
資 産 合 計		19,696,447,755	△ 41,950,191	19,738,397,946
3 固 定 負 債		575,511,853	△ 36,457,915	611,969,768
(1) 企 業 債		37,334,782	△ 44,321,915	81,656,697
(2) 引 当 金		538,177,071	7,864,000	530,313,071
4 流 動 負 債		316,440,228	△ 168,257,950	484,698,178
(1) 企 業 債		44,321,915	△ 16,882,099	61,204,014
(2) 未 払 金		205,387,872	△ 151,265,290	356,653,162
(3) そ の 他		66,730,441	△ 110,561	66,841,002
5 繰 延 収 益		2,681,741,319	△ 112,596,426	2,794,337,745
(1) 長 期 前 受 金		2,681,741,319	△ 112,596,426	2,794,337,745
ア 受 贈 財 産 評 価 額 外		8,182,516,292	△ 2,405,930	8,184,922,222
収 益 化 累 計 額 (△)		5,500,774,973	110,190,496	5,390,584,477
負 債 合 計		3,573,693,400	△ 317,312,291	3,891,005,691
6 資 本 金		11,572,413,508	388,081,284	11,184,332,224
(1) 自 己 資 本 金		11,572,413,508	388,081,284	11,184,332,224
ア 固 有 (引 継) 資 本 金		211,565,872	0	211,565,872
イ 繰 入 資 本 金		797,299,000	0	797,299,000
ウ 組 入 (造 成) 資 本 金		10,563,548,636	388,081,284	10,175,467,352
7 剰 余 金		4,550,340,847	△ 112,719,184	4,663,060,031
(1) 資 本 剰 余 金		284,289,831	0	284,289,831
ア 国 (県) 補 助 金		21,889,000	0	21,889,000
イ そ の 他		262,400,831	0	262,400,831
(2) 利 益 剰 余 金		4,266,051,016	△ 112,719,184	4,378,770,200
ア 減 債 積 立 金		81,656,697	△ 61,204,014	142,860,711
イ 建 設 改 良 積 立 金		3,338,187,458	5,642,509	3,332,544,949
ウ 災 害 準 備 積 立 金		200,000,000	10,000,000	190,000,000
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		646,206,861	△ 67,157,679	713,364,540
資 本 合 計		16,122,754,355	275,362,100	15,847,392,255
負 債 資 本 合 計		19,696,447,755	△ 41,950,191	19,738,397,946

(消費税抜き)

(単位：円)

年度	令和5年度		令和4年度
前年度比較	決算額	前年度比較	決算額
187,370,995	14,609,184,831	103,527,999	14,505,656,832
187,370,995	14,608,992,131	103,527,999	14,505,464,132
0	687,424,315	△ 16,303	687,440,618
666,800,811	27,930,012,470	596,007,009	27,334,005,461
518,507,818	14,206,779,775	487,765,320	13,719,014,455
39,078,002	198,335,121	△ 4,697,387	203,032,508
0	192,700	0	192,700
109,211,023	4,832,631,097	6,268,044	4,826,363,053
262,287,962	4,590,183,267	△ 105,646,134	4,695,829,401
△ 152,315,965	242,814,915	112,522,910	130,292,005
784,449	3,608,032	722,863	2,885,169
23,475	3,240,947	114,131	3,126,816
296,582,018	19,441,815,928	109,796,043	19,332,019,885
△ 57,185,083	669,154,851	△ 79,619,474	748,774,325
△ 61,204,014	142,860,711	△ 82,275,411	225,136,122
4,018,931	526,294,140	2,655,937	523,638,203
167,699,725	316,998,453	△ 38,856,670	355,855,123
△ 21,071,397	82,275,411	△ 18,102,979	100,378,390
140,821,861	215,831,301	21,525,397	194,305,904
47,949,261	18,891,741	△ 42,279,088	61,170,829
△ 118,315,880	2,912,653,625	△ 117,231,748	3,029,885,373
△ 118,315,880	2,912,653,625	△ 117,231,748	3,029,885,373
24,651,289	8,160,270,933	10,970,815	8,149,300,118
142,967,169	5,247,617,308	128,202,563	5,119,414,745
△ 7,801,238	3,898,806,929	△ 235,707,892	4,134,514,821
321,155,107	10,863,177,117	155,545,374	10,707,631,743
321,155,107	10,863,177,117	155,545,374	10,707,631,743
0	211,565,872	0	211,565,872
0	797,299,000	0	797,299,000
321,155,107	9,854,312,245	155,545,374	9,698,766,871
△ 16,771,851	4,679,831,882	189,958,561	4,489,873,321
0	284,289,831	0	284,289,831
0	21,889,000	0	21,889,000
0	262,400,831	0	262,400,831
△ 16,771,851	4,395,542,051	189,958,561	4,205,583,490
△ 82,275,411	225,136,122	△ 100,378,390	325,514,512
29,698,062	3,302,846,887	111,635,291	3,191,211,596
10,000,000	180,000,000	10,000,000	170,000,000
25,805,498	687,559,042	168,701,660	518,857,382
304,383,256	15,543,008,999	345,503,935	15,197,505,064
296,582,018	19,441,815,928	109,796,043	19,332,019,885

(5) 経営分析比率

比率項目			区 分	算 式	
業	水 道 普 及 率		%	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{行政区域内人口}} \times 100$	$\frac{78,401}{82,650} \times 100$
	給 水 普 及 率		%	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$	$\frac{78,401}{86,200} \times 100$
	施 設 利 用 率		%	$\frac{\text{1 日平均配水量}}{\text{1 日配水能力}} \times 100$	$\frac{31,176}{42,500} \times 100$
	最 大 稼 働 率		%	$\frac{\text{1 日最大配水量}}{\text{1 日配水能力}} \times 100$	$\frac{37,353}{42,500} \times 100$
	負 荷 率		%	$\frac{\text{1 日平均配水量}}{\text{1 日最大配水量}} \times 100$	$\frac{31,176}{37,353} \times 100$
	有 収 率		%	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	$\frac{9,154,880}{11,379,097} \times 100$
	1 人 1 日 平 均 給 水 量	リットル		$\frac{\text{年間総有収水量(m}^3\text{)}}{\text{現在給水人口} \times 365(366) \text{ 日}} \times 1,000$	$\frac{9,154,880}{78,401 \times 365} \times 1,000$
	1 人 1 日 最 大 配 水 量	リットル		$\frac{\text{1 日最大配水量(m}^3\text{)}}{\text{現在給水人口}} \times 1,000$	$\frac{37,353}{78,401} \times 1,000$
	配 水 管 使 用 効 率	m ³		$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長 (m)}}$	$\frac{11,379,097}{514,326}$
	固 定 資 産 使 用 効 率	m ³		$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産 (万円)}}$	$\frac{11,379,097}{1,497,302}$
	職 員 1 人 当 たり 給 水 人 口	人		$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{78,401}{13}$
	職 員 1 人 当 たり 給 水 量	m ³		$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{9,154,880}{13}$
	職 員 1 人 当 たり 営 業 収 益	円		$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,331,063,841}{13}$
	職 員 1 人 当 たり 給 水 収 益	円		$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,241,235,387}{13}$
務	職 員 1 人 当 たり 平 均 給 与	円		$\frac{\text{職員給与費}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{107,080,115}{13}$
	供 給 単 価		円	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,241,235,387}{9,154,880}$
	有 収 水 量 一	給 水 原 価	円	$\frac{\text{総費用} - \text{長期前受金戻入額}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,046,842,583}{9,154,880}$
		上 の うち			
		給 与 費	円	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{107,080,115}{9,154,880}$
		資 本 費	円	$\frac{\text{減価償却費} + \text{企業債利息} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{482,451,280}{9,154,880}$
	m ³ 販 売 収 益	円		$\text{供給単価} - \text{給水原価}$	135.6 - 114.3
	供 給 単 価 率	%		$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$	$\frac{135.6}{114.3} \times 100$
	料 金 回 収 率	%		$\frac{\text{給水収益}}{\text{総費用} - \text{長期前受金戻入額}} \times 100$	$\frac{1,241,235,387}{1,046,842,583} \times 100$

令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	説 明
94.9	94.8	94.6	行政区域内人口に対する普及率をみる。
91.0	91.2	91.8	計画給水人口に対する普及率をみる。
73.4	72.5	72.6	水道施設の経済性を総括的にみる。
87.9	77.9	78.0	施設の利用及び投資の適正化をみる。
83.5	93.0	93.1	施設が年間を通じて有効に使用されているかをみる。
80.5	81.5	81.4	総配水量に対する総有収水量の割合をみる。 比率は高いほど良い。
320	319	318	1 人 1 日当たりの給水量をみる。
476	421	419	1 人 1 日当たりの最大配水量をみる。
22.1	21.9	22.0	導送配水管の有効延長に対して効率的に使用されているかをみる。
7.6	7.6	7.7	固定資産 1 万円当たりの配水量の使用効率をみる。 比率は高いほど良い。
6,031	5,617	6,085	職員数が適正であるかをみる。
704,222	654,164	707,628	職員 1 人当たりの給水量をみる。
102,389,526	95,084,284	104,956,318	職員 1 人当たりの営業収益をみる。
95,479,645	88,507,728	95,368,102	職員 1 人当たりの給水収益をみる。
8,236,932	7,206,959	6,902,262	職員 1 人当たりの職員給与費をみる。
135.6	135.3	134.8	有収水量 1 m ³ 当たりの収益をみる。
114.3	111.3	108.7	有収水量 1 m ³ 当たりの費用をみる。
11.7	11.0	9.8	給水原価のうち給与費の割合をみる。
52.7	51.6	50.0	給水原価のうち資本費の割合をみる。
21.3	24.0	26.1	有収水量 1 m ³ 当たりの販売収益をみる。
118.6	121.6	124.0	供給単価と給水原価の関係をみる。 単価率100%以上が良い。
118.6	121.5	124.0	給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかをみる。回収率100%以上が良い。

令和7年度	令和6年度	令和5年度	説 明
10.2	10.2	8.9	配水量1 m ³ 当たりの電力使用料をみる。
0.20	0.24	0.18	配水量1 m ³ 当たりの薬品費をみる。
76.0	75.0	75.1	総資産に対する固定資産の割合をみる。 比率は高いほど資本が固定化傾向にある。
2.9	3.1	3.4	総資本に対する固定負債の割合をみる。 比率は高いほど他人資本の依存度が高い。
1.6	2.5	1.6	総資本に対する流動負債の割合をみる。 比率は低いほど良い。
95.5	94.4	94.9	総資本に対する自己資本の割合をみる。 比率は高いほど経営の安定性が高い。
79.6	79.4	79.2	資本の固定状態から資本的弾力性をみる。 比率は低いほど良い。
77.3	76.9	76.4	固定資産の財源構成をみる。 100%を超えた場合は過剰投資の傾向にある。
1,492.6	1,019.6	1,524.5	企業の支払能力をみる。比率は高いほど良く、200%以上が適正である。
0.07	0.07	0.07	資本の活用度をみる。回転率は多いほど総資本の利用が効率よく活発になされている。
0.09	0.09	0.09	固定資産の稼働力をみる。回転率は多いほど施設などの固定資産が有効に稼働している。
4.31	4.29	4.24	償却資産である固定資産のうち当年度の減価償却される割合をみる。比率が高いほど投資資産が貨幣性資産として回収され、資本として内部留保される。
0.28	0.27	0.28	流動資産の稼働力をみる。 回転率は高いほど流動資産が有効に稼働している。
0.07	0.07	0.07	経営資本が効率的に営業収益を生み出しているかどうかをみる。
1.50	1.66	1.89	総資本に対する純利益の割合をみる。 比率が高いほど効率性、収益性が高い。
124.7	127.7	131.7	経常費用に対する経常収益の割合をみる。 比率は高いほど良い。(100%以上は黒字)
0.7	0.8	1.1	経営資本に対する営業利益の割合をみる。比率は高いほど良い。
9.8	12.2	15.8	経営収益に対する営業利益の割合をみる。比率は高いほど良い。
9.7	13.2	16.5	減価償却に対する企業債償還元金の割合をみる。比率は低いほど良く、高いほど経営の圧迫要因となる。
0.2	0.4	0.6	給水収益に対する支払利息の割合をみる。比率は低いほど良く、高いほど経営の圧迫要因となる。
8.6	8.1	7.2	給水収益に対する職員給与費の割合をみる。
8.9	8.6	7.8	営業費用に対する職員給与費の割合をみる。

総資本 ＝ 負債資本合計

長期資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋固定負債＋繰延収益

総収益 ＝ 営業収益＋営業外収益＋特別利益

第2章 工業用水道

1. 沿革

(1) 創設

昭和47年3月に駒門・神場地先が工業適地として通商産業省の調査簿に記載され、昭和51年10月に当該適地は工業専用地域として用途指定を受けました。

昭和58年12月に土地区画整備事業による工業団地造成工事が始まり、併せて企業の誘致が進められました。

そこで、工業団地内で必要となる工業用水の供給方法について検討した結果、昭和60年4月に御殿場市工業用水道事業を興し、昭和61年3月1日から同工業団地に給水を開始しました。

給水区域：駒門1丁目

計画1日最大配水量：7,500m³

(2) 整備事業

ア 第1期施設整備事業(昭和60・61年度)

竣 工・・・昭和61年2月28日

給水能力・・・日量2,300m³

事業費・・・126,019千円

※ 第1水源施設整備事業

・配水池築造 1基 630m³

・電気・機械室1棟 105m²

・場内配管布設外

竣 工・・・昭和62年3月25日

給水能力・・・日量3,700m³

事業費・・・145,752千円

※ 第2水源施設整備事業

・水中ポンプ 1基

・受電設備・電気室改築

イ 第2期施設整備事業

竣 工・・・平成3年2月19日

給水能力・・・日量5,000m³

事業費・・・9,153千円

※ 第2水源水中ポンプ入替

ウ 第3期施設整備事業

竣 工・・・平成14年3月25日

給水能力・・・日量7,156m³

事業費・・・66,104千円

※ 第3水源施設等整備事業

・3号井深井戸さく井工事

・電気・機械設備

・配管布設 φ200、L=360m

(3) 現況と課題

自己資本構成比率は、90%を超え、財政基盤は安定しています。

また、施設整備については、事業所の工業用水使用見込みを把握するとともに、施設の老朽化に伴い、更新工事、配水管の布設替工事等を計画的に実施する必要があります。

2. 工業用水道施設の概要

(1) 取水施設

区分	水源名	第 1 水 源	第 2 水 源	第 3 水 源	合 計
種 別		地下水	地下水	地下水	
所 在 地		駒門一丁目133番地の1	駒門一丁目155番地	駒門一丁目89番地	
深 度 (m)		152	124	152	
さく井年月日		昭 和 59 年 9 月 30 日	昭和59年 7月23日	平成13年11月30日	
自 然 水 位 (m)		69.0	43.5	38.2	
運 転 水 位 (m)		73.5	44.5	83.2	
井 戸 口 径 (mm)		350	350	350	
揚 水 管 口 径 (mm)		150	150	125	
ポ ン プ 位 置 (m)		99.3	55.4	93.7	
揚 程 (m)		91	95	133	
取 水 能 力 (m ³ /日)		2,318	2,851	1,728	6,897
取 水 量 (m ³ /日)		1,155	1,010	407	2,572
出 力 (kW)		37	45	45	
ポンプ設置年月日		平 成 31 年 2 月 1 日	平成27年 9月 2日	令和 8年 1月26日	
水 源 配 水 池 給 水 区 域					
備 考		自家発電			


(2) 配水施設

名 称	所 在 地	規 模 及 び 構 造	標 高 ・ 水 位
配 水 池	駒門一丁目133番地の1	P C φ13.1m×5.2m 容量 630m ³ (2槽式)	G L 425.27m H W L 428.00m L W L 423.00m

(3) その他の主要施設

名 称	所 在 地	規 模 及 び 構 造
第 1 水 源 電 機 室	駒門一丁目133番地の1	R・C 平屋建 7m×15m=105m ²
第 2 水 源 電 機 室	駒 門 一 丁 目 155 番 地	R・C 平屋建 4m×4.5m=18m ²
第 2 水 源 管 理 橋	駒 門 一 丁 目 155 番 地	R・C L=7.3m 有効幅員=4m 耐荷重 14 t

(4) 水源及び給水事業所位置図

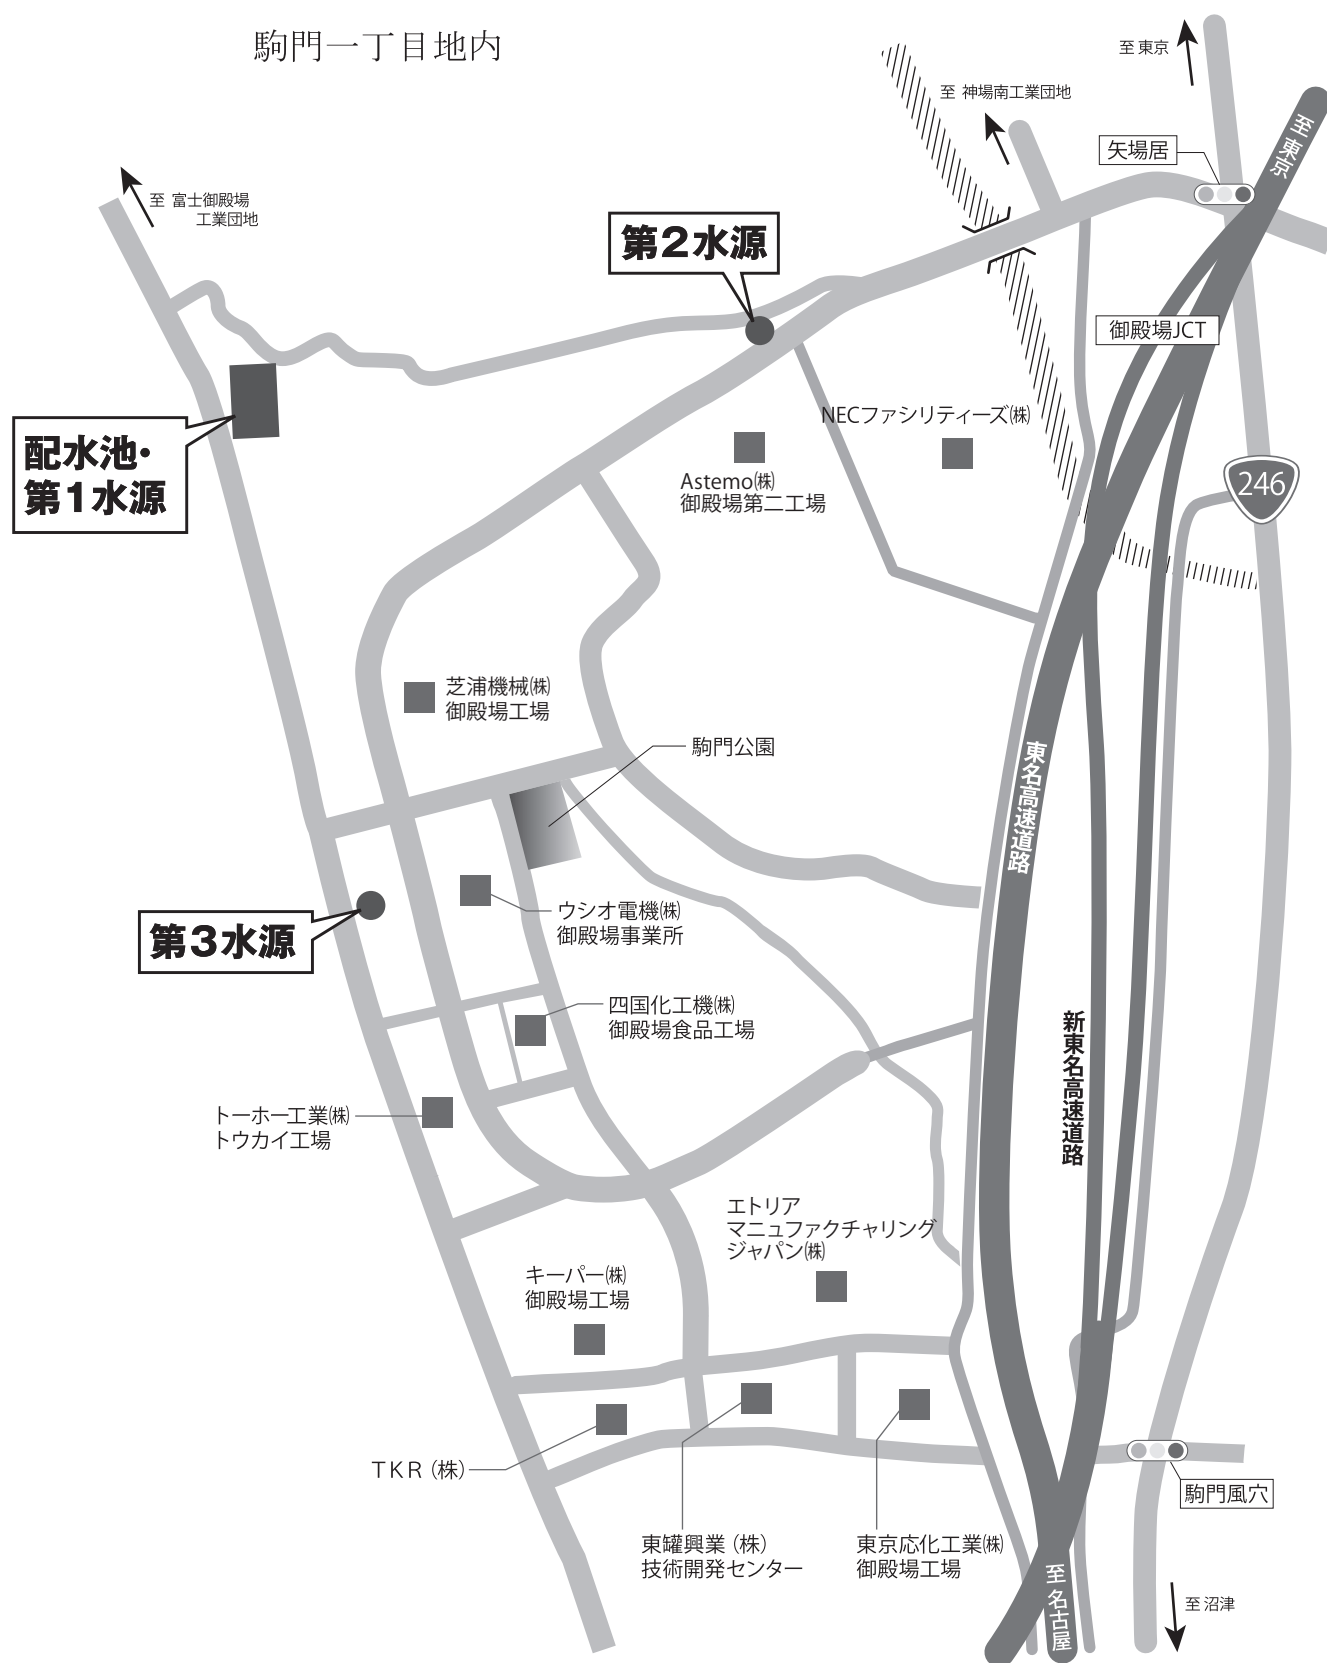

3. 工業用水道事業統計

(1) 事業の推移状況

区 分 \ 年 度	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
給 水 能 力 A (m ³ /日)	7,156	7,156	7,156	7,156	7,156
平均基本使用水量 B (m ³ /日)	3,650	3,650	3,664	4,667	4,667
契 約 率 (%) B/A×100	51.0	51.0	51.2	65.2	65.2
給 水 事 業 所 数	11	11	12	12	12
口 径 50mm	1	1	1	1	1
口 径 75mm	2	2	2	2	2
口 径 100mm	8	8	8	8	8
口 径 150mm	0	0	1	1	1
年 間 総 配 水 量 (m ³)	921,549	956,873	938,150	1,063,326	1,045,870
1日平均配水量 C	2,525	2,622	2,563	2,913	2,865
1日最大配水量 (m ³)	3,257	3,236	3,663	3,796	3,795
年 間 総 給 水 量 (m ³)	915,140	955,645	935,041	1,055,010	1,045,505
対基本使用水量比 (%) C/B×100	69.2	71.8	70.0	62.4	61.4
基 本 料 金 (円/m ³)	40.7	40.7	37	37	37

※平均基本使用水量B は、各事業所の基本使用水量 (m³/日) に使用日数を乗じた合計を、年度日数で除したもの。

※令和 5 年 7 月末にて 1 事業所撤退 (廃止)

※消費税総額表示への対応を行うため、御殿場市工業用水道事業給水条例を改正した。

基本料金基本水量 1 立方メートルにつき 改正前 37 円 (消費税別)
改正後 40 円 70 銭 (消費税込み)
令和 6 年 4 月 1 日施行

(2) 電力使用量及び電力料金

施 設 名	項 目	契 約 (kW)	令和 7 年度合計		1 か月平均		1 日平均	
			使 用 量 (kWh)	金 額 (円)	使 用 量 (kWh)	金 額 (円)	使 用 量 (kWh)	金 額 (円)
第 1	水 源	40	181,529	4,401,357	15,127	366,780	497	12,059
第 2	水 源	47	156,585	3,939,547	13,049	328,296	429	10,793
第 3	水 源	47	88,711	2,501,560	7,393	208,463	243	6,854
そ の 他 (動 力 以 外)			1,967	77,573	164	6,464	5	212
合 計			428,792	10,920,037	35,733	910,003	1,175	29,918

※ 契約電力については、3月分を記載した。

(3) 水質検査成績表

検 査 項 目	単 位	基 準 値	検 査 月						
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月
p H 値	—	6.5以上 8.5以下	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	80以下	2.7	2.7	2.7	2.6	4.5	3.5	3.2
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	250以下	100	110	110	100	110	110	110
濁 度	度	2.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
全 硬 度	mg/ℓ	120以下	44	43	38	38	49	45	46
鉄	mg/ℓ	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満
酸 消 費 量	mg/ℓ	75以下	51	51	52	52	54	52	51
PFOS 及 び PFOA	mg/ℓ	0.00005以下			0.000005未満				

検 査 項 目	単 位	基 準 値	検 査 月					最 高	最 低
			1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月		
p H 値	—	6.5以上 8.5以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1
塩 化 物 イ オ ン	mg/ℓ	80以下	3.1	3.2	4.4	2.5	2.5	4.5	2.5
蒸 発 残 留 物	mg/ℓ	250以下	110	110	120	110	98	120	98
濁 度	度	2.0以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
全 硬 度	mg/ℓ	120以下	44	44	48	42	40	49	38
鉄	mg/ℓ	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満
酸 消 費 量	mg/ℓ	75以下	52	50	55	48	50	55	48
PFOS 及 び PFOA	mg/ℓ	0.00005以下							

(4) 導・配水管布設延長

(単位：m)

年 度 口 径		令和6年度	令和7年度		
		年 度 末 累 計	増	減	当 年 度 累 計
導 水 管	8 0 mm	2.30			2.30
	1 0 0 mm	0.30			0.30
	1 2 5 mm	12.30			12.30
	1 5 0 mm	28.70			28.70
	2 0 0 mm	1,705.40			1,705.40
	2 5 0 mm	17.30			17.30
	3 0 0 mm	93.80			93.80
	計	1,860.10	0.00	0.00	1,860.10
配 水 管	4 0 mm	15.00			15.00
	7 5 mm	0.00	11.05		11.05
	1 0 0 mm	0.00	1.24		1.24
	1 5 0 mm	919.97	198.98		1,118.95
	2 0 0 mm	15.15	0.44		15.59
	2 5 0 mm	1,691.78			1,691.78
	3 5 0 mm	1,478.46			1,478.46
	計	4,120.36	211.71	0.00	4,332.07
合 計		5,980.46	211.71	0.00	6,192.17

(5) 導・配水管管種別布設延長

(単位：m)

管 種 口 径	ダクタイル 鋳 鉄 管	鋼 管	ポリエチレン管	計	割 合(%)
1 5 0 mm以下	1,126.99	51.80	11.05	1,189.84	19.22
2 0 0 mm	788.24		932.75	1,720.99	27.79
2 5 0 mm	1,709.08			1,709.08	27.60
3 0 0 mm	93.80			93.80	1.51
3 5 0 mm	1,478.46			1,478.46	23.88
計	5,196.57	51.80	943.80	6,192.17	100.00
割 合(%)	83.92	0.84	15.24	100.00	

(6) 導・配水管管種別増減一覧表

(単位：m)

年 度 管 種		令和6年度	令和7年度		
		年 度 末 累 計	増	減	当 年 度 累 計
ダクタイル鋳鉄管		4,995.91	200.66		5,196.57
鋼 管		51.80			51.80
ホ°リエチレン管		932.75	11.05		943.80
計		5,980.46	211.71	0.00	6,192.17

(7) 水道料金調定収納状況

区 分 年 度	調 定		収 納			未 収	
	件 数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)	収納率 (%)	件 数 (件)	金 額 (円)
平成27年度	144	65,935,019	144	65,935,019	100.0	0	0
平成28年度	144	69,386,764	144	69,386,764	100.0	0	0
平成29年度	144	73,108,319	144	73,108,319	100.0	0	0
平成30年度	144	72,587,959	144	72,587,959	100.0	0	0
令和元年度	144	70,902,291	144	70,902,291	100.0	0	0
令和2年度	144	71,003,828	144	71,003,828	100.0	0	0
令和3年度	144	72,054,376	144	72,054,376	100.0	0	0
令和4年度	144	71,995,684	144	71,995,684	100.0	0	0
令和5年度	137	57,481,406	137	57,481,406	100.0	0	0
令和6年度	132	55,108,357	132	55,108,357	100.0	0	0
令和7年度	132	54,624,441	128	53,979,346	98.8	4	645,095

(8) 給水事業所別使用状況

区 分 事業所名	基 本 使 用 水 量 (m ³ /日)	給 水 用 使 年 月 日	メーター 口 径 (mm)	受 水 槽 容 量 (m ³)	年 間 総 給 水 量 (m ³)	一日平均 給 水 量 (m ³)	料 金 (税込み) (円)
四 国 化 工 機 械 (株)	1,670	H10. 4. 1	100	500	563,481	1,544	25,082,104
東 京 応 化 工 業 (株)	300	S62. 5. 8	100	300	52,917	145	4,457,545
エトリアマニュファクチャリング・ジャパン(株)	100	S61. 3. 1	100	150×2池	8,286	23	1,496,701
キ ー パ ー (株)	300	S61. 3. 1	100	2池 150・200	70,839	194	4,457,057
A s t e m o (株)	260	S61. 3. 1	75	100	33,502	92	3,929,992
ウ シ オ 電 機 (株)	500	S63. 11. 15	100	120	129,709	355	7,427,750
ト ー ホ ー 工 業 (株)	120	S61. 5. 19	100	90×2池	24,877	68	1,824,173
T K R (株)	100	S61. 9. 22	100	50	313	1	1,485,550
芝 浦 機 械 (株)	100	S62. 5. 18	100	100	22,357	61	1,492,469
NEC ファシリティーズ (株)	100	H 1. 4. 21	50	36	8,809	24	1,485,550
東 罐 興 業 (株)	100	H 8. 4. 1	75	60	50	1	1,485,550
合 計	3,650				915,140	2,508	54,624,441

※ 基本使用水量及び事業所名は、令和8年3月調定時点のもの。

(9) 料 金

基本料金 基本使用水量 1 m³につき 40円70銭 (税込)

超過料金 超過使用水量 1 m³につき 81円40銭 (税込)

※基本使用水量＝責任水量

※超過使用水量＝基本使用水量を超える使用水量

※令和6年4月1日、消費税総額表示に対応

4. 工業用水道事業財務

(1) 比較損益計算書

(消費税抜き)

年 度 科 目		令和 7 年度		令和 6 年度	
		金 額 (円)	対 前 年 度 比 (%)	金 額 (円)	対 前 年 度 比 (%)
営業 収益	給 水 収 益	49,658,588	99.1	50,098,518	95.9
	計	49,658,588	99.1	50,098,518	95.9
営業 費用	原水配水及び給水費	23,381,100	107.0	21,850,383	107.8
	総 係 費	1,929,398	104.7	1,842,438	104.6
	減 価 償 却 費	14,173,405	108.5	13,065,489	98.8
	資 産 減 耗 費	134,000	111.7	120,000	44.4
	計	39,617,903	107.4	36,878,310	103.8
営 業 利 益		10,040,685	75.9	13,220,208	79.0
営業 外 収 益	受 取 利 息	1,622,000	1369.2	118,465	169.2
	長期前受金戻入	903,433	100.0	903,433	100.0
	雑 収 益	25,910	191.4	13,538	100.3
	計	2,551,343	246.4	1,035,436	104.9
営業 外 費 用	雑 支 出	0	－	0	皆減
	計	0	－	0	皆減
経 常 利 益		12,592,028	88.3	14,255,644	80.4
当 年 度 純 利 益		12,592,028	88.3	14,255,644	80.4

(2)要素別経費分析表

(消費税抜き)

年 度 科 目	令和7年度			令和6年度		
	金 額 (円)	構 成 比 (%)	対前年度比 (%)	金 額 (円)	構 成 比 (%)	対前年度比 (%)
職 員 給 与 費	6,573,610	16.6	70.8	9,287,182	25.2	105.7
修 繕 費	3,630,910	9.2	973.4	373,019	1.0	127.5
動 力 費	9,936,662	25.0	100.8	9,853,621	26.7	113.7
減 価 償 却 費	14,173,405	35.8	108.5	13,065,489	35.4	98.8
そ の 他	5,303,316	13.4	123.4	4,298,999	11.8	94.3
合 計	39,617,903	100.0	107.4	36,878,310	100.0	103.8

(3) 資本的支出

(消費税込み)

(単位：円)

年 度		令和 7 年度	令和 6 年度
科 目			
支 出	建 設 改 良 費	66,116,740	60,105,100
	合 計	66,116,740	60,105,100

【補てん財源内訳表】

(単位：円)

区 分	令和 6 年度	令和 7 年度		
	年度末現在高	増 加 額	減 少 額	年度末現在高
消費税等資本的収支調整額	0	6,010,612	6,010,612	0
過年度分損益勘定留保資金	0	0	0	0
当年度分損益勘定留保資金	0	13,403,972	13,403,972	0
建 設 改 良 積 立 金	415,387,315	14,255,644	46,702,156	382,940,803
合 計	415,387,315	33,670,228	66,116,740	382,940,803

(4) 貸借対照表

科 目	年 度 区 分	令和 7 年度		令和 6
		決 算 額	前 年 度 比 較	決 算 額
1 固 定 資 産		471,051,568	45,798,723	425,252,845
(1) 有 形 固 定 資 産		471,051,568	45,798,723	425,252,845
ア 土 地		60,888,400	0	60,888,400
イ 償 却 資 産		724,592,717	56,878,128	667,714,589
ウ 減価償却累計額(△)		319,893,549	11,627,405	308,266,144
エ 建 設 仮 勘 定		5,464,000	548,000	4,916,000
2 流 動 資 産		460,717,755	△ 34,359,739	495,077,494
(1) 現 金 預 金		457,259,027	△ 33,737,507	490,996,534
(2) 未 収 金		3,458,728	△ 622,232	4,080,960
資 産 合 計		931,769,323	11,438,984	920,330,339
3 固 定 負 債		51,000,000	0	51,000,000
(1) 引 当 金		51,000,000	0	51,000,000
4 流 動 負 債		2,184,924	△ 249,611	2,434,535
(1) 未 払 金		1,524,924	240,389	1,284,535
(2) 引 当 金		660,000	10,000	650,000
(3) そ の 他		0	△ 500,000	500,000
5 繰 延 収 益		5,663,783	△ 903,433	6,567,216
(1) 長 期 前 受 金		5,663,783	△ 903,433	6,567,216
ア 受 贈 財 産 評 価 額		73,122,628	0	73,122,628
収益化累計額(△)		67,458,845	903,433	66,555,412
負 債 合 計		58,848,707	△ 1,153,044	60,001,751
6 資 本 金		379,487,229	38,969,252	340,517,977
(1) 自 己 資 本 金		379,487,229	38,969,252	340,517,977
ア 繰 入 資 本 金		40,070,000	0	40,070,000
イ 組入(造成)資本金		339,417,229	38,969,252	300,447,977
7 剰 余 金		493,433,387	△ 26,377,224	519,810,611
(1) 資 本 剰 余 金		39,198,400	0	39,198,400
ア 受 贈 財 産 ・ 寄 附 金		39,198,400	0	39,198,400
(2) 利 益 剰 余 金		454,234,987	△ 26,377,224	480,612,211
ア 利 益 積 立 金		12,000,000	0	12,000,000
イ 建 設 改 良 積 立 金		382,940,803	△ 32,446,512	415,387,315
ウ 当年度未処分利益剰余金		59,294,184	6,069,288	53,224,896
資 本 合 計		872,920,616	12,592,028	860,328,588
負 債 資 本 合 計		931,769,323	11,438,984	920,330,339

(消費税抜き)

(単位：円)

年度	令和5年度		令和4年度
前年度比較	決算額	前年度比較	決算額
41,455,511	383,797,334	△ 4,293,125	388,090,459
41,455,511	383,797,334	△ 4,293,125	388,090,459
0	60,888,400	0	60,888,400
52,945,000	614,769,589	666,700	614,102,889
10,785,489	297,480,655	8,093,125	289,387,530
△ 704,000	5,620,000	3,133,300	2,486,700
△ 34,209,172	529,286,666	20,795,507	508,491,159
△ 37,511,134	528,507,668	22,079,185	506,428,483
3,301,962	778,998	△ 1,283,678	2,062,676
7,246,339	913,084,000	16,502,382	896,581,618
0	51,000,000	0	51,000,000
0	51,000,000	0	51,000,000
△ 6,105,872	8,540,407	△ 316,524	8,856,931
△ 5,926,058	7,210,593	△ 341,609	7,552,202
△ 179,814	829,814	25,085	804,729
0	500,000	0	500,000
△ 903,433	7,470,649	△ 903,433	8,374,082
△ 903,433	7,470,649	△ 903,433	8,374,082
0	73,122,628	0	73,122,628
903,433	65,651,979	903,433	64,748,546
△ 7,009,305	67,011,056	△ 1,219,957	68,231,013
0	340,517,977	17,488,883	323,029,094
0	340,517,977	17,488,883	323,029,094
0	40,070,000	0	40,070,000
0	300,447,977	17,488,883	282,959,094
14,255,644	505,554,967	233,456	505,321,511
0	39,198,400	0	39,198,400
0	39,198,400	0	39,198,400
14,255,644	466,356,567	233,456	466,123,111
0	12,000,000	0	12,000,000
△ 21,246,913	436,634,228	28,899,884	407,734,344
35,502,557	17,722,339	△ 28,666,428	46,388,767
14,255,644	846,072,944	17,722,339	828,350,605
7,246,339	913,084,000	16,502,382	896,581,618

(5) 経営分析比率

区 分			算 式		
比率項目					
業 務	施 設 利 用 率	%	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日給水能力}} \times 100$	$\frac{2,525}{7,156} \times 100$	
	供 給 単 価	円	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{49,658,588}{915,140}$	
	給 水 原 価	円	$\frac{\text{経常費用}-\text{長期前受金戻入}-\text{附帯事業費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{38,714,470}{915,140}$	
	契 約 率	%	$\frac{\text{契約水量}}{\text{給水能力}} \times 100$	$\frac{3,650}{7,156} \times 100$	
	供 給 単 価 率	%	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$	$\frac{54.3}{42.3} \times 100$	
	料 金 回 収 率	%	$\frac{\text{給水収益}}{\text{経常費用}-\text{長期前受金戻入}-\text{附帯事業費}} \times 100$	$\frac{49,658,588}{38,714,470} \times 100$	
財 務	固 定 資 産 構 成 比 率	%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定資産}+\text{流動資産}+\text{繰延資産}} \times 100$	$\frac{471,052}{931,770} \times 100$	
	固 定 負 債 構 成 比 率	%	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資本 (負債資本合計)}} \times 100$	$\frac{51,000}{931,770} \times 100$	
	自 己 資 本 構 成 比 率	%	$\frac{\text{自己資本}}{\text{総資本 (負債資本合計)}} \times 100$	$\frac{878,585}{931,770} \times 100$	
	固 定 比 率	%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本}} \times 100$	$\frac{471,052}{878,585} \times 100$	
	固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{長期資本}} \times 100$	$\frac{471,052}{929,585} \times 100$	
	流 動 比 率	%	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{460,718}{2,185} \times 100$	
	現 金 預 金 化 比 率	%	$\frac{\text{現金預金}+(\text{未収金}-\text{貸倒引当金})}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{460,718}{2,185} \times 100$	
	現 金 預 金 比 率	%	$\frac{\text{現金預金}}{\text{流動負債}} \times 100$	$\frac{457,259}{2,185} \times 100$	
	自 己 資 本 回 転 率	回	$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首自己資本}+\text{期末自己資本})/2} \times \text{千円}$	$\frac{49,659}{1,745,481/2}$	
	総 資 本 回 転 率	回	$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本})/2} \times \text{千円}$	$\frac{49,659}{1,852,100/2}$	
	固 定 資 産 回 転 率	回	$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首固定資産}+\text{期末固定資産})/2} \times \text{千円}$	$\frac{49,659}{896,305/2}$	
	減 価 償 却 率	%	$\frac{\text{当年度減価償却費}}{\text{有形固定資産}+\text{無形固定資産}-\text{土地}-\text{建設仮勘定}+\text{当年度減価償却費}} \times 100$	$\frac{14,173}{418,873} \times 100$	
	流 動 資 産 回 転 率	回	$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産})/2} \times \text{千円}$	$\frac{49,659}{955,795/2}$	
	未 収 金 回 転 率	回	$\frac{\text{営業収益}}{(\text{期首未収金}+\text{期末未収金})/2} \times \text{千円}$	$\frac{49,659}{7,540/2}$	
	総 資 本 利 益 率	%	$\frac{\text{当年度純利益}}{(\text{期首総資本}+\text{期末総資本})/2} \times 100$	$\frac{12,592}{1,852,100/2} \times 100$	
	総 収 支 比 率 (総収益対総費用比率)	%	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	$\frac{52,210}{39,618} \times 100$	
	経 常 収 支 比 率	%	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	$\frac{52,210}{39,618} \times 100$	
	営 業 収 支 比 率	%	$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$	$\frac{49,659}{39,618} \times 100$	

令和7年度	令和6年度	令和5年度	説 明
35.3	36.6	35.8	施設の利用の適正をみる。
54.3	52.4	55.9	有収水量1 m ³ 当りの収益をみる。
42.3	37.6	37.0	有収水量1 m ³ 当りの費用をみる。
51.0	51.0	51.2	配水能力に対する契約水量の割合をみる。
128.4	139.4	151.1	供給単価と給水原価の関係をみる。 単価率100%以上が良い。
128.3	139.3	151.0	給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかをみる。回収率100%以上が良い。
50.6	46.2	42.0	総資産に対する固定資産の割合をみる。 比率は高いほど資本が固定化傾向にある。
5.5	5.5	5.6	総資本に対する固定負債の割合をみる。 比率は高いほど他人資本の依存度が高い。
94.3	94.2	93.5	総資本に対する自己資本の割合をみる。 比率は高いほど、経営の安定性が高い。
53.6	49.1	45.0	資本の固定状態から資金的弾力性をみる。 比率は低いほど良い。
50.7	46.3	42.4	固定資産の財源構成をみる。 100%を超えた場合は過剰投資の傾向にある。
21,085.5	20,340.1	6,197.7	企業の支払能力をみる。比率は高いほど良く、200%以上が適正である。
21,085.5	20,340.1	6,197.7	流動資産のうち現金預金及び現金化されるものにより支払能力をみる。比率は高いほど良い。
20,927.2	20,172.4	6,188.6	流動資産に対する現金預金により支払能力をみる。 比率は高いほど良い。
0.06	0.06	0.06	資本の活用度をみる。回転率は高いほど自己資本の利用が効率よく活発になされている。
0.05	0.05	0.06	総資本の活用度をみる。回転率は多いほど総資本の利用が効率よく活発になされている。
0.11	0.12	0.14	固定資産の稼働力をみる。回転率は高いほど施設などの固定資産が有効に稼働している。
3.4	3.5	4.0	償却資産である固定資産のうち当年度の減価償却される割合をみる。比率が高いほど投資資産が貨幣性資産として回収され、資本として内部留保される。
0.10	0.10	0.10	流動資産の稼働力をみる。 回転率は高いほど流動資産が有効に稼働している。
13.2	20.6	36.8	未収金の回収速度をみる。回転率が高いほど未収期間が短く、未収金が早く回収されている。
1.4	1.6	2.0	総資本に対する純利益の割合をみる。 比率は高いほど良い。
131.8	138.7	149.9	総費用に対する総収益の割合をみる。比率は高いほど良い。（100%以上は黒字）
131.8	138.7	149.9	経常費用に対する経常収益の割合をみる。比率は高いほど良い。（100%以上は黒字）
125.3	135.9	147.1	営業活動の能率をみる。 比率は高いほど良い。（健全経営の水準は100%以上）

区 分			算 式		
比率項目					
財	企業債元金償還金 対減価償却費比率	%	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{減価償却費}} \times 100$	$\frac{0}{14,173} \times 100$	
	企業債元金償還金 対料金収入比率	%	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$	$\frac{0}{49,659} \times 100$	
	企業債利息対 料金収入比率	%	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}} \times 100$	$\frac{0}{49,659} \times 100$	
	企業債償元利償還 金対料金収入比率	%	$\frac{\text{建設改良のための企業債元利償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$	$\frac{0}{49,659} \times 100$	
	職員給与費対 料金収入比率	%	$\frac{\text{職員給与費 (特別損失のうちの職員給与費を含む)}}{\text{料金収入}} \times 100$	$\frac{6,574}{49,659} \times 100$	
務	職員1人当たり 営業収益	千円	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}} \times \text{千円}$	$\frac{49,659}{1}$	
	職員1人当たり 有形固定資産	千円	$\frac{\text{期末有形固定資産}}{\text{損益勘定所属職員数} + \text{資本勘定所属職員数}} \times \text{千円}$	$\frac{471,052}{1}$	
	営業利益対 営業収益比率	%	$\frac{\text{営業利益}}{\text{営業収益}} \times 100$	$\frac{10,041}{49,659} \times 100$	
	職員給与費対 給水収益比率	%	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{6,574}{49,659} \times 100$	
	余裕資金又は 不良債務比率	%	$\frac{\text{流動資産} - \text{流動負債} - \text{翌年度繰越財源}}{\text{営業収益}} \times 100$	$\frac{458,533}{49,659} \times 100$	

- (注) ・自己資本＝自己資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益
・長期資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋固定負債＋繰延収益
・総資本＝負債資本合計

令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	説 明
0.0	0.0	0.0	減価償却に対する企業債償還元金の割合をみる。比率は低いほど良く、高いほど経営の圧迫要因となる。
0.0	0.0	0.0	料金収入に対する企業債償還元金の割合をみる。比率は低いほど良く、高いほど経営の圧迫要因となる。
0.0	0.0	0.0	料金収入に対する企業債利息の割合をみる。比率は低いほど良く、高いほど利息支払いが経営の圧迫要因となる。
0.0	0.0	0.0	料金収入に対する企業債償還元金と利息の割合をみる。比率は低いほど良く、高いほど経営の圧迫要因となる。
13.2	18.5	16.8	料金収入に対する職員給与費の割合をみる。
49,659	50,099	52,256	職員 1 人当りの営業収益をみる。
471,052	425,253	383,797	職員 1 人当りの有形固定資産をみる。
20.2	26.4	32.0	営業利益に対する営業収益の割合をみる。
13.2	18.5	16.8	給水収益に対する職員給与費の割合をみる。
923.4	983.3	996.5	不良債権の有無と営業収益との対応関係をみる。

第3章 簡易水道

1. 印野簡易水道の沿革

(1) 創設

昭和28年7月15日、建設大臣の認可を得て創設。

給 水 区 域 …… 時之栖

計 画 給 水 人 口 …… 1,300 人

計 画 1 日 最 大 給 水 量 …… 195 m³

昭和33年、印野本村地区水道事業の届出(水道法附則第6条第1項)

(2) 拡張事業

ア 昭和39年7月5日、静岡県知事の認可を得て拡張。

給 水 区 域 …… 印野全域

計 画 給 水 人 口 …… 2,365 人

計 画 1 日 最 大 給 水 量 …… 426 m³

イ 昭和52年2月5日、静岡県知事の認可を得て拡張。

計 画 給 水 人 口 …… 4,845 人

計 画 1 日 最 大 給 水 量 …… 1,000 m³

ウ 昭和55年11月27日、静岡県知事の認可を得て変更。

計 画 1 日 最 大 給 水 量 …… 1,296 m³

エ 平成2年5月19日、静岡県知事の認可を得て変更。

計 画 給 水 人 口 …… 3,000 人

計 画 1 日 最 大 給 水 量 …… 2,040 m³

オ 平成5年9月22日、静岡県知事の認可を得て変更。

計 画 1 日 最 大 給 水 量 …… 2,400 m³

カ 令和3年3月29日、静岡県知事の認可を得て変更。

計 画 給 水 人 口 …… 1,950 人

計 画 1 日 最 大 給 水 量 …… 1,450 m³

2. 簡易水道施設の概要

(1) 取水施設

水系名	水源名	種 別	所 在 地	深度 (m)	さく井年月日	自然 水位 (m)	運 転 水位 (m)	井戸 口 径 (mm)	揚水管 口 径 (mm)	ポンプ 位 置 (m)	揚 程 (m)
小 木 原	小木原第1	地下水 (休止)	印野字富士道萩原西 2434-1	136		92.0	94.0	300	75	122.0	130
	小木原第2	地下水	中畑字萩原西2069	170	昭和51. 8.	95.6	104.0	250	100	137.5	140
	小木原第3	地下水	印野字富士道萩原西 2435-1	180	平成 4. 3. 31	86.9	89.6	300	100	96.3	114
	小 屋 入	地下水	印野字小屋入1790-3	140	昭和43. 12.	80.3	81.6	300	80	104.5	115
計	4	3(地下水) 1(休止)									

(2) 送水施設

水系名	水源名	種 別	所 在 地	揚水管 口 径 (mm)	揚 程 (m)	送 水 能力 (m³/分)	出力 (kW)	電 柱 名 (No.)	ホ ン プ 設 置 年 月 日	備 考
小 木 原	吸水池	送 水 ホ ン プ	印野字小屋入 1808-2	65 65	104 104	0.21 0.21	11 11	時之栖648	令和4. 3. 26 令和3. 2. 15	自家発
	小木原第1配水池	送 水 ホ ン プ	印野字富士道萩原西 2435-1	100 100	50 50	0.60 0.60	11 11	時之栖521	平成17. 7. 23 令和 8. 3. 25	

(3) 配水施設


ア タンク

	名 称(築造年度)	所 在 地	規 模 及 び 構 造	標 高 ・ 水 位	備 考
1	小 木 原 第 1 (平 成 4 年 度)	印野字富士道萩原西 2435-1	P ・ C φ 11.0m×8.5m 容 量 800m³	G L 632.43m H W L 645.50m L W L 637.00m	緊 急 遮断弁 (平成4年)
2	高 区 (昭 和 57 年 度)	印野字六郎畑 2561-5	R ・ C (4.10m×10.00m×2.50m) × 2 容 量 100m³ × 2 槽	G L 665.05m H W L 668.50m L W L 666.00m	
3	御 胎 内	印野字丸尾 1382-1	R ・ C (9.20m×3.40m×3.10m) × 2 容 量 100m³ × 2 槽	G L 663.86m H W L 665.60m L W L 662.50m	緊 急 遮断弁 (平成29年)
4	本 村	印野字宮塚975	R ・ C (12.45m×3.15m×2.90m) × 2 容 量 105m³ × 2 槽	G L 642.69m H W L 649.31m L W L 646.41m	
計	P ・ C 1 基		800 m³		1 基
	R ・ C 3 基		610 m³		1 基
	4 基		1,410 m³		2 基

イ 加圧ポンプ

水系名	水源名	所 在 地	揚水管 口 径 (mm)	揚 程 (m)	送 水 能力 (m³/分)	出力 (kW)	電 柱 名 (No.)	ホ ン プ 設 置 年 月 日	備 考
小 木 原	御 胎 内	印野字丸尾1382-1	40	40	0.18	3.7	本村327	平成17. 8. 31	

取水能力 (m³/日)	取水量 (m³/日)	出力 (kW)	電柱名 (No.)	ポンプ設置 年月日	配水池	調圧槽	給水区域	備考
432	0	15	時之栖580	昭和63. 8.	下	図	へ	
820	355	30	時之栖521	平成23. 8. 29				
1,584	250	30	時之栖580	令和 6. 10. 2				自家発
460	263	15	時之栖645	令和 4. 1. 14				
3,296	868							1基

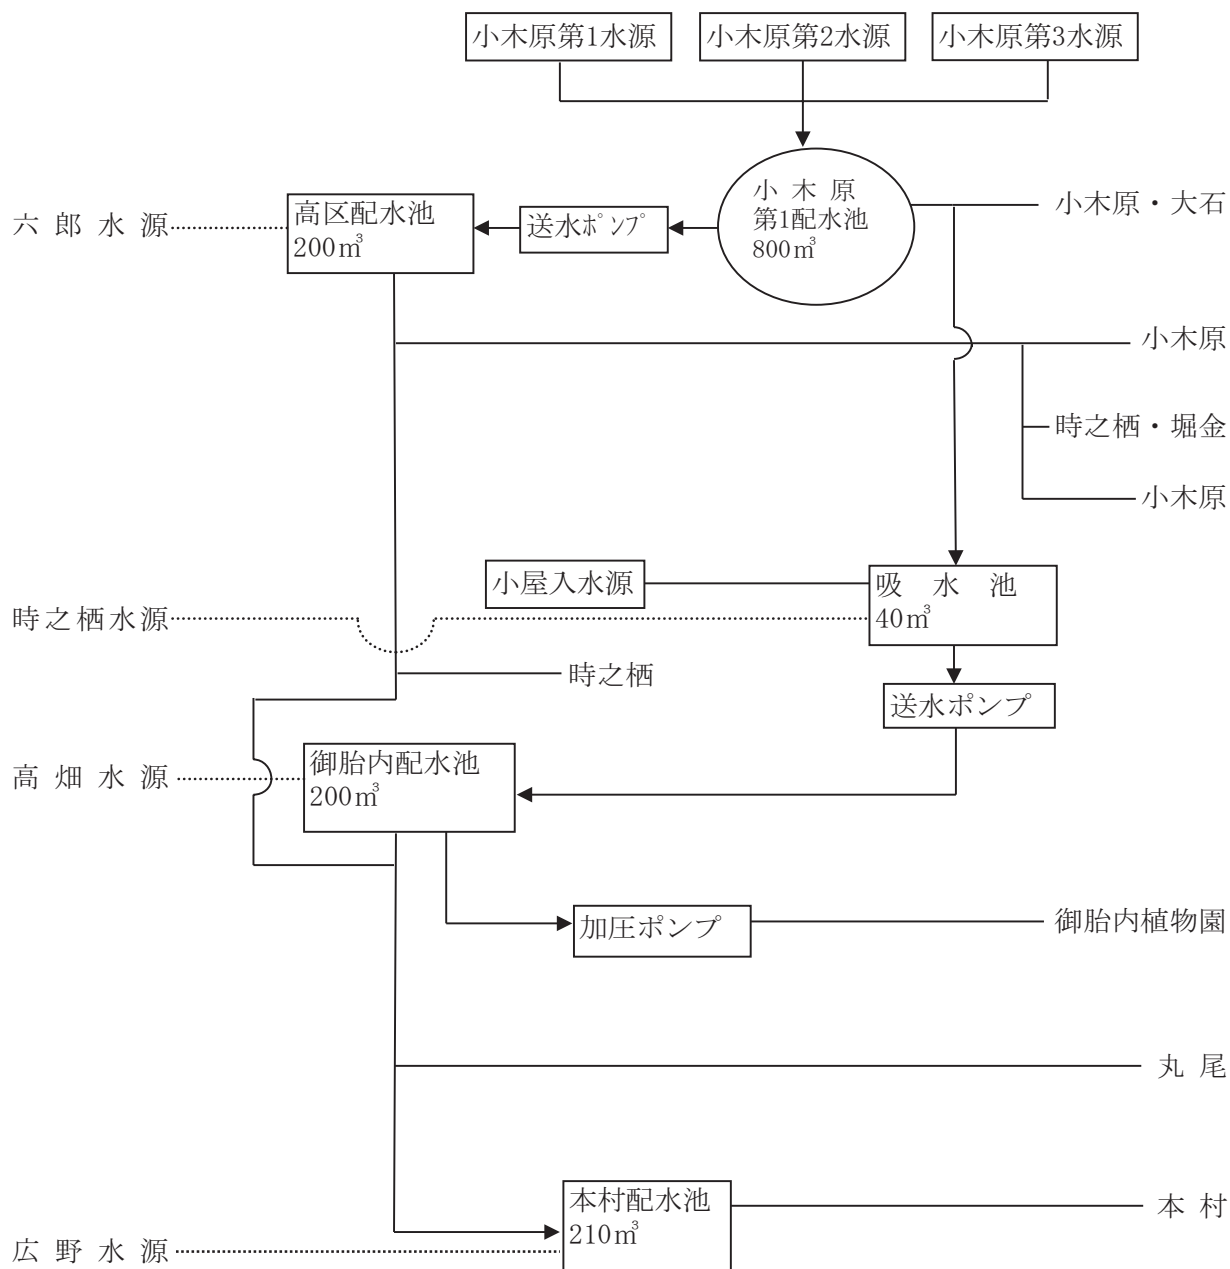

3. 簡易水道事業統計

(1) 水道普及状況等一覧表

区 分 年 度	給 水 戸 数 (戸)	給 水 人 口		普 及 率 (人 口) (%)	年 間 配 水 量 (m ³)
		計 画 (人)	実 績 (人)		
平 成 22 年 度	685	3,000	2,149	71.6	322,178
平 成 23 年 度	675	3,000	2,130	71.0	316,165
平 成 24 年 度	678	3,000	2,096	69.9	303,905
平 成 25 年 度	686	3,000	2,083	69.4	292,114
平 成 26 年 度	693	3,000	2,128	70.9	298,328
平 成 27 年 度	690	3,000	2,082	69.4	301,293
平 成 28 年 度	687	3,000	2,019	67.3	303,503
平 成 29 年 度	690	3,000	1,999	66.6	303,427
平 成 30 年 度	687	3,000	1,999	66.6	297,718
令 和 元 年 度	686	3,000	1,955	65.2	302,061
令 和 2 年 度	690	1,950	1,968	100.9	305,815
令 和 3 年 度	690	1,950	1,942	99.6	319,225
令 和 4 年 度	690	1,950	1,942	99.6	347,097
令 和 5 年 度	693	1,950	1,966	100.8	316,898
令 和 6 年 度	693	1,950	1,940	99.5	292,509
令 和 7 年 度	695	1,950	1,924	98.7	303,483

(2) 電力使用量及び電力料金

項 目 施 設 名	契 約 (kW)	年 度 計		1 か 月 平 均	
		使 用 量 (kWh)	金 額 (円)	使 用 量 (kWh)	金 額 (円)
小木原第1・3水源	46	82,839	2,370,420	6,903	197,535
小 木 原 第 2 水 源	33	100,230	2,575,305	8,353	214,609
御 胎 内 配 水 場	5	9,550	268,523	796	22,377
吸水池送水ポンプ	25	52,040	1,432,191	4,337	119,349
小 屋 入 水 源	17	47,761	1,236,718	3,980	103,060
その他(動力以外)		403	38,680	34	3,223
合 計		292,823	7,921,837	24,403	660,153

※ 契約電力については、3月分を記載した。

年間有収水量 (m ³)	有 収 率 (%)	一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	一 人 一 日 最大配水量 (リットル)	一 人 一 日 平均給水量 (リットル)
285,795	88.7	1,307	883	608	364
280,180	88.6	1,236	864	580	359
269,521	88.7	1,119	833	534	352
265,688	91.0	1,165	800	559	349
266,515	89.3	1,138	817	535	343
269,541	89.5	1,202	823	577	354
269,346	88.7	1,143	832	566	365
262,944	86.7	1,194	831	597	360
261,505	87.8	1,141	816	571	358
253,741	84.0	1,211	825	619	355
251,162	82.1	1,347	838	684	350
246,083	77.1	1,375	875	708	347
253,213	73.0	1,927	951	992	357
256,355	80.9	1,344	866	684	356
256,777	87.8	1,232	801	635	363
263,592	86.9	1,186	831	616	375

1 日 平 均	
使 用 量 (kWh)	金 額 (円)
227	6,494
275	7,056
26	736
143	3,924
131	3,388
1	107
803	21,704

(3) 水質検査成績表

検 査 項 目・基準値		浄 水				原 水		
採 水 年 月 日 名 称		令和7年6月10日 小木原第1配水池	令和7年4月8日 高 区 配 水 池	令和7年5月13日 御 胎 内 配 水 池	令和7年6月10日 印 野 本 村 配 水 池	令和7年5月20日 小木原第2水源	令和7年5月20日 小木原第3水源	令和7年5月20日 小屋入水源
水温(℃)		15.0	11.0	15.0	17.6	12.7	11.8	12.7
気温(℃)		18.8	16.2	23.4	19.8	23.0	22.9	23.0
残留塩素(mg/ℓ)		0.20	0.20	0.20	0.20			
No.	検 査 項 目	単位	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果
1	一般細菌	個/㎖	100個/㎖以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8以下	0.09	0.08 未満	0.09	0.08 未満	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0	0
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0	0
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0	0
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0	0
25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0	0
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0	0
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0	0
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0	0
29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0	0
30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0	0
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0	0
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.04
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200以下	5.6	5.1	5.9	6.4	5.1
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200以下	1.1	1.1	1.4	1.3	1.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300以下	32	28	40	42	29
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500以下	80	72	96	92	84
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上・8.6以下		8.3	8.4	8.2	8.2	8.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0
50	色度	度	5 以下	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
検 査 項 目・基準値		採 水 年 月 日	令和7年6月10日	令和7年4月8日	令和7年5月13日	令和7年6月10日		
水温(℃)			15.0	11.0	15.0	17.6		
気温(℃)			18.8	16.2	23.4	19.8		
残留塩素(mg/ℓ)			0.20	0.20	0.20	0.20		
No.	検 査 項 目	単位	基 準 値	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	検 査 結 果	
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	

(4) 導・送・配水管布設延長

(単位：m)

年度 管種・口径		令和 6 年度	令和 7 年度		
		年度末累計	増	減	年度末累計
導 水 管	4 0 mm	572.00			572.00
	5 0 mm	10,978.00			10,978.00
	7 5 mm	549.00			549.00
	1 0 0 mm	0.00			0.00
	1 5 0 mm	836.00			836.00
	計	12,935.00	0.00	0.00	12,935.00
送 水 管	4 0 mm	0.00			0.00
	5 0 mm	0.00			0.00
	7 5 mm	1,395.40			1,395.40
	1 0 0 mm	1,597.73			1,597.73
	1 5 0 mm	296.00			296.00
	計	3,289.13	0.00	0.00	3,289.13
配 水 管	4 0 mm	560.00			560.00
	5 0 mm	6,420.60			6,420.60
	7 5 mm	9,255.34	3.85		9,259.19
	1 0 0 mm	9,990.29	1.73		9,992.02
	1 5 0 mm	3,092.00	310.66		3,402.66
	2 0 0 mm	88.40			88.40
	計	29,406.63	316.24	0.00	29,722.87
合 計		45,630.76	316.24	0.00	45,947.00

(5) 導・送・配水管管種別布設延長

(単位：m)

管種 口径	タゞクタイ ル 鑄 鉄 管	ポリエチレン管	鋼 管	硬 質 塩 化 ビゞニール 管	合 計
4 0 mm			572.00	560.00	1,132.00
5 0 mm			11,284.00	6,114.60	17,398.60
7 5 mm	7,638.09	1,900.25	1,113.85	551.40	11,203.59
1 0 0 mm	8,474.50	1,398.85		1,716.40	11,589.75
1 5 0 mm	3,622.89	628.77		283.00	4,534.66
2 0 0 mm	88.40				88.40
計	19,823.88	3,927.87	12,969.85	9,225.40	45,947.00
割 合 (%)	43.14	8.55	28.23	20.08	100.00

(6) 導・送・配水管管種別増減一覧表

(単位：m)

管種		タゞクタイ ル 鑄 鉄 管	ポリエチレン管	鋼 管	硬 質 塩 化 ビゞニール 管	合 計
令和 6 年度	年度末	19,821.90	3,613.61	12,969.85	9,225.40	45,630.76
令和 7 年度	増	1.98	314.26			316.24
	減					0.00
	年度末	19,823.88	3,927.87	12,969.85	9,225.40	45,947.00

(7) 口径別使用水量及び水道料金

口 径 年 度		1 3 mm			2 0 mm			2 5 mm		
		件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)	件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)	件 数 (件)	水 量 (㎡)	1件当たり (㎡)
			金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)
令和 6 年度		2, 334	108, 508	46	1, 553	78, 226	50	194	16, 705	86
			9, 543, 560	4, 089		7, 678, 280	4, 944		2, 016, 240	10, 393
令和 7 年 度	4～ 5月	389	18, 173	47	260	12, 814	49	32	3, 106	97
			1, 596, 230	4, 103		1, 260, 640	4, 849		367, 070	11, 471
	6～ 7月	388	17, 792	46	261	13, 088	50	32	3, 262	102
			1, 570, 170	4, 047		1, 281, 860	4, 911		384, 780	12, 024
	8～ 9月	388	18, 372	47	261	13, 774	53	32	3, 192	100
			1, 618, 840	4, 172		1, 342, 620	5, 144		375, 480	11, 734
	10～11月	389	17, 923	46	262	12, 793	49	31	2, 520	81
			1, 584, 200	4, 072		1, 258, 150	4, 802		303, 050	9, 776
	12～ 1月	387	19, 283	50	263	13, 922	53	32	3, 069	96
			1, 690, 750	4, 369		1, 358, 600	5, 166		366, 130	11, 442
	2～ 3月	383	17, 405	45	267	12, 758	48	31	2, 620	85
			1, 522, 420	3, 975		1, 266, 360	4, 743		320, 760	10, 347
	計	2, 324	108, 948	47	1, 574	79, 149	50	190	17, 769	94
			9, 582, 610	4, 123		7, 768, 230	4, 935		2, 117, 270	11, 144

4 0 mm			5 0 mm			7 5 mm			合 計		
件数 (件)	水 量 (m³)	1件当たり (m³)	件数 (件)	水 量 (m³)	1件当たり (m³)	件数 (件)	水 量 (m³)	1件当たり (m³)	件 数 (件)	水 量 (m³)	1件当たり (m³)
	金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)		金 額 (円)	1件当たり (円)
70	39,349	562	24	13,989	583	0	0	—	4,175	256,777	62
	6,609,070	94,415		2,502,720	104,280		0	—		28,349,870	6,790
11	7,135	649	4	2,224	556	0	0	—	696	43,452	62
	1,184,450	107,677		400,560	100,140		0	—		4,808,950	6,909
11	7,559	687	4	3,169	792	0	0	—	696	44,870	64
	1,249,760	113,615		546,100	136,525		0	—		5,032,670	7,231
11	9,193	836	4	2,307	577	0	0	—	696	46,838	67
	1,501,080	136,462		413,340	103,335		0	—		5,251,360	7,545
11	6,078	553	4	2,178	545	0	0	—	697	41,492	60
	1,021,530	92,866		393,480	98,370		0	—		4,560,410	6,543
12	6,736	561	4	2,368	592	0	0	—	698	45,378	65
	1,129,650	94,138		422,740	105,685		0	—		4,967,870	7,117
13	6,181	475	4	2,598	650	0	0	—	698	41,562	60
	1,048,730	80,672		458,160	114,540		0	—		4,616,430	6,614
69	42,882	621	24	14,844	619	0	0	—	4,181	263,592	63
	7,135,200	103,409		2,634,380	109,766		0	—		29,237,690	6,993

(8) 水道料金調定収納状況

区 分 年 度			口 座 制 (A)		納 付 制 (B)	
			件 数 (件)	構成比 (%)	件 数 (件)	構成比 (%)
			金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)
令和6年度	現 年 度 分		3,574	85.6	601	14.4
			25,397,930	89.6	2,951,940	10.4
		令和5年度				
		計				
令和7年度	現 年 度 分	4～5月	591	84.9	105	15.1
			4,269,870	88.8	539,080	11.2
		6～7月	590	84.8	106	15.2
			4,468,860	88.8	563,810	11.2
		8～9月	588	84.5	108	15.5
			4,678,780	89.1	572,580	10.9
		10～11月	588	84.4	109	15.6
			4,020,110	88.2	540,300	11.8
		12～1月	590	84.5	108	15.5
			4,388,580	88.3	579,290	11.7
		2～3月	588	84.2	110	15.8
			4,082,480	88.4	533,950	11.6
		計	3,535	84.5	646	15.5
			25,908,680	88.6	3,329,010	11.4
		令和5年度				
		令和6年度				
		計				

調 定 (A+B)		収 納		未 収
件 数 (件)	構成比 (%)	件 数 (件)	構成比 (%)	件 数 (件)
金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)
4, 175	100. 0	4, 043	96. 8	132
28, 349, 870	100. 0	27, 668, 020	97. 6	681, 850
699		699	100. 0	0
4, 500, 590		4, 500, 590	100. 0	0
699		699	100. 0	0
4, 500, 590		4, 500, 590	100. 0	0
696	100. 0	696	100. 0	0
4, 808, 950	100. 0	4, 808, 950	100. 0	0
696	100. 0	696	100. 0	0
5, 032, 670	100. 0	5, 032, 670	100. 0	0
696	100. 0	696	100. 0	0
5, 251, 360	100. 0	5, 251, 360	100. 0	0
697	100. 0	696	99. 9	1
4, 560, 410	100. 0	4, 558, 040	99. 9	2, 370
698	100. 0	689	98. 7	9
4, 967, 870	100. 0	4, 908, 030	98. 8	59, 840
698	100. 0	578	82. 8	120
4, 616, 430	100. 0	3, 989, 600	86. 4	626, 830
4, 181	100. 0	4, 051	96. 9	130
29, 237, 690	100. 0	28, 548, 650	97. 6	689, 040
0		0	0. 0	0
0		0	0. 0	0
133		131	98. 5	2
685, 820		682, 840	99. 6	2, 980
133		131	98. 5	2
685, 820		682, 840	99. 6	2, 980

(9) 口径別段階別使用水量及び水道料金

ア 使用水量

口径 水量段階	1 3 mm		2 0 mm		2 5 mm	
	水 量	構成比	水 量	構成比	水 量	構成比
	(m ³)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³)	(%)
0 m ³	0	—	0	—	0	—
1 m ³ ～ 2 0 m ³	4, 957	4. 5	2, 930	3. 7	289	1. 6
2 1 m ³ ～ 6 0 m ³	42, 758	39. 3	34, 732	43. 9	1, 613	9. 1
6 1 m ³ ～ 1 0 0 m ³	37, 726	34. 6	26, 600	33. 6	4, 895	27. 5
1 0 1 m ³ ～ 2 0 0 m ³	17, 828	16. 4	6, 179	7. 8	4, 784	26. 9
2 0 1 m ³ 以上	5, 679	5. 2	8, 708	11. 0	6, 188	34. 9
合 計	108, 948	100. 0	79, 149	100. 0	17, 769	100. 0
構 成 比 (%)		41. 4		30. 0		6. 7

※水量…年間の延べ使用水量

イ 使用料金

口径 水量段階	1 3 mm		2 0 mm		2 5 mm	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
	(円)	(%)	(円)	(%)	(円)	(%)
0 m ³	185, 500	1. 9	77, 000	1. 0	20, 020	0. 9
1 m ³ ～ 2 0 m ³	706, 710	7. 4	540, 560	7. 0	70, 340	3. 3
2 1 m ³ ～ 6 0 m ³	3, 475, 830	36. 2	3, 352, 270	43. 1	203, 660	9. 6
6 1 m ³ ～ 1 0 0 m ³	3, 188, 300	33. 3	2, 463, 280	31. 7	580, 030	27. 4
1 0 1 m ³ ～ 2 0 0 m ³	1, 530, 270	16. 0	561, 860	7. 2	550, 000	26. 0
2 0 1 m ³ 以上	496, 000	5. 2	773, 260	10. 0	693, 220	32. 8
合 計	9, 582, 610	100. 0	7, 768, 230	100. 0	2, 117, 270	100. 0
構 成 比 (%)		32. 8		26. 6		7. 2

4 0 mm		5 0 mm		合 計	
水 量	構成比	水 量	構成比	水 量	構成比
(m ³)	(%)	(m ³)	(%)	(m ³)	(%)
0	—	0	—	0	—
49	0.1	0	—	8,225	3.1
613	1.4	108	0.7	79,824	30.3
144	0.3	707	4.8	70,072	26.6
0	—	690	4.6	29,481	11.2
42,076	98.2	13,339	89.9	75,990	28.8
42,882	100.0	14,844	100.0	263,592	100.0
	16.3		5.6		100.0

4 0 mm		5 0 mm		合 計	
金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(円)	(%)	(円)	(%)	(円)	(%)
51,700	0.7	0	—	334,220	1.1
88,190	1.2	0	—	1,405,800	4.8
217,730	3.1	45,670	1.7	7,295,160	25.0
36,690	0.5	239,530	9.1	6,507,830	22.3
0	—	178,840	6.8	2,820,970	9.6
6,740,890	94.5	2,170,340	82.4	10,873,710	37.2
7,135,200	100.0	2,634,380	100.0	29,237,690	100.0
	24.4		9.0		100.0

(10) 水道料金変遷表(1か月分)

料 金 使用区分	昭和30年12月1日 施行			昭和45年10月1日 施行		
	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
家庭用	10	150	10	10	180	15
団体用	20	300	10	20	300	15
営業用	20	300	10	20	360	15
工業用	100	1,200	10	100	1,200	15
湯屋用	100	1,200	10	100	1,000	15
臨時用	1	20	10	1	30	30
観賞用	—	—	—	10	300	30

料 金 口径区分	昭和46年10月1日 施行			昭和50年7月1日 施行			昭和57年10月1日 施行		
	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
13mm	8	180	15	8	300	30	8	350	50
20mm	8	220	20	8	400	50	8	550	60
25mm	8	300	20	8	500	50	8	700	60
40mm	—	750	20	—	1,400	50	—	2,000	70
50mm	—	1,300	20	—	2,700	50	—	3,900	70
75mm	—	2,700	20	—	7,000	50	—	10,250	70

料 金 口径区分	平成2年4月1日 施行			平成9年4月1日 施行			令和6年4月1日 施行		
	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
13mm	10	570	65	10	680	80	10	748	88
20mm	10	800	72	10	960	80	10	1,056	88
25mm	10	980	72	10	1,300	100	10	1,430	110
30mm	—	—	—	10	3,200	100	10	3,520	110
40mm	—	2,400	100	10	4,700	140	10	5,170	154
50mm	—	4,700	100	10	8,000	140	10	8,800	154
75mm	—	12,350	100	10	18,000	140	10	19,800	154

※ 平成元年4月1日、消費税法施行により消費税3%を転嫁。

※ 平成9年4月1日、消費税法改正により消費税5%を転嫁。

※ 平成26年4月1日、消費税法改正により消費税8%を転嫁。

※ 令和元年10月1日、消費税法改正により消費税10%を転嫁。

※ 令和6年4月1日、消費税総額表示に対応。

(11) 水道利用加入金変遷表

(単位：円)

施行年月日 口 径	昭和50年7月1日	昭和55年8月1日	平成2年4月1日	平成9年4月1日
1 3 mm	15, 000	20, 000	30, 000	36, 000
2 0 mm	35, 000	50, 000	75, 000	90, 000
2 5 mm	70, 000	100, 000	150, 000	180, 000
3 0 mm	—	—	—	360, 000
4 0 mm	250, 000	360, 000	540, 000	630, 000
5 0 mm	450, 000	650, 000	975, 000	1, 170, 000
7 5 mm以上	市長が定める額	市長が定める額	市長が定める額	市長が定める額

施行年月日 口 径	令和6年4月1日
1 3 mm	39, 600
2 0 mm	99, 000
2 5 mm	198, 000
3 0 mm	396, 000
4 0 mm	693, 000
5 0 mm	1, 287, 000
7 5 mm以上	市長が定める額

- ※ 平成元年4月1日、消費税法施行により消費税3%を転嫁。
- ※ 平成9年4月1日、消費税法改正により消費税5%を転嫁。
- ※ 平成26年4月1日、消費税法改正により消費税8%を転嫁。
- ※ 令和元年10月1日、消費税法改正により消費税10%を転嫁。
- ※ 令和6年4月1日、消費税総額表示に対応。

4. 簡易水道事業財務

(1) 比較損益計算書

(消費税抜き)

年 度 科 目		令和7年度		令和6年度	
		金 額 (円)	対前年度比 (%)	金 額 (円)	対前年度比 (%)
営業収益	給 水 収 益	26,579,721	103.1	25,772,613	100.6
	そ の 他 営 業 収 益	1,089,300	576.3	189,000	32.6
	計	27,669,021	106.6	25,961,613	99.1
営業費用	原水配水及び給水費	29,470,546	116.9	25,211,378	84.4
	総 係 費	11,487,470	98.5	11,661,176	104.8
	減 価 償 却 費	22,424,346	95.7	23,426,805	83.5
	資 産 減 耗 費	555,137	7.8	7,141,743	656.5
	計	63,937,499	94.8	67,441,102	96.1
営 業 利 益		△ 36,268,478	87.4	△ 41,479,489	94.4
営業外収益	他 会 計 補 助 金	13,802,572	123.1	11,211,040	72.2
	長 期 前 受 金 戻 入	22,979,483	75.2	30,568,548	104.9
	雑 収 益	3,152	98.7	3,195	10.0
	計	36,785,207	88.0	41,782,783	93.4
営業外費用	雑 支 出	520,339	175.7	296,083	38.0
	計	520,339	175.7	296,083	38.0
経 常 利 益		△ 3,610	△ 50.1	7,211	△ 181.1
特別利益	そ の 他 特 別 利 益	0	—	0	皆 減
	過年度損益修正益	3,610	皆 増	0	—
	計	3,610	皆 増	0	皆 減
特別損失	過年度損益修正損	0	皆 減	7,211	皆 増
	計	0	皆 減	7,211	皆 増
当 年 度 純 利 益		0	—	0	—

(2)要素別経費分析表

(消費税抜き)

年 度 科 目	令和 7 年度			令和 6 年度		
	金 額 (円)	構 成 比 (%)	対前年度比 (%)	金 額 (円)	構 成 比 (%)	対前年度比 (%)
職 員 給 与 費	6,904,960	10.7	111.8	6,176,748	9.1	107.8
修 繕 費	4,653,379	7.2	171.6	2,712,502	4.0	55.3
動 力 費	7,217,026	11.2	100.9	7,150,411	10.6	112.0
減 価 償 却 費	22,424,346	34.8	95.7	23,426,805	34.6	83.5
そ の 他	23,258,127	36.1	82.2	28,277,930	41.7	113.4
合 計	64,457,838	100.0	95.1	67,744,396	100.0	95.5

(3) 資本の収支計算書

(消費税込み)

(単位:円)

年 度		令和 7 年度	令和 6 年度
科 目			
収 入	他 会 計 負 担 金	1, 096, 505	61, 242, 500
	他 会 計 補 助 金	56, 917, 715	0
	合 計	58, 014, 220	61, 242, 500
支 出	建 設 改 良 費	16, 819, 220	27, 461, 500
	拡 張 事 業 費	41, 195, 000	16, 148, 000
	老朽管更新事業費	0	17, 633, 000
	合 計	58, 014, 220	61, 242, 500
差 引 収 支		0	0

(4) 貸借対照表

科 目	年 度 区 分	令和 7 年度		令和 6	
		決 算 額	前 年 度 比 較	決 算 額	
1 固 定 資 産		539,027,550	29,760,717	509,266,833	
(1) 有 形 固 定 資 産		539,027,550	29,760,717	509,266,833	
ア 土 地		4,975,878	0	4,975,878	
イ 償 却 資 産		669,742,275	50,958,153	618,784,122	
ウ 減 価 償 却 累 計 額 (△)		152,996,820	18,504,936	134,491,884	
エ 建 設 仮 勘 定		17,306,217	△ 2,692,500	19,998,717	
2 流 動 資 産		63,514,766	6,924,727	56,590,039	
(1) 現 金 預 金		61,726,241	5,818,052	55,908,189	
(2) 未 収 金		1,788,525	1,106,675	681,850	
貸 倒 引 当 金 (△)		0	0	0	
資 産 合 計		602,542,316	36,685,444	565,856,872	
3 流 動 負 債		59,681,530	6,924,727	52,756,803	
(1) 未 払 金		4,693,812	1,283,809	3,410,003	
(2) 引 当 金		688,515	74,665	613,850	
(3) そ の 他		54,299,203	5,566,253	48,732,950	
4 繰 延 収 益		534,051,672	29,760,717	504,290,955	
(1) 長 期 前 受 金		534,051,672	29,760,717	504,290,955	
ア 受 贈 財 産 評 価 額 外		687,048,492	48,265,653	638,782,839	
収 益 化 累 計 額 (△)		152,996,820	18,504,936	134,491,884	
負 債 合 計		593,733,202	36,685,444	557,047,758	
5 資 本 金		3,833,236	0	3,833,236	
(1) 自 己 資 本 金		3,833,236	0	3,833,236	
ア 固 有 (引 継) 資 本 金		3,833,236	0	3,833,236	
6 剰 余 金		4,975,878	0	4,975,878	
(1) 資 本 剰 余 金		4,975,878	0	4,975,878	
ア 国 (県) 補 助 金		3,672,428	0	3,672,428	
イ そ の 他		1,303,450	0	1,303,450	
資 本 合 計		8,809,114	0	8,809,114	
負 債 資 本 合 計		602,542,316	36,685,444	565,856,872	

(消費税抜き)

(単位：円)

年度	令和5年度		令和4年度
前年度比較	決算額	前年度比較	決算額
25,106,452	484,160,381	3,454,443	480,705,938
25,106,452	484,160,381	3,454,443	480,705,938
0	4,975,878	0	4,975,878
36,358,175	582,425,947	34,311,644	548,114,303
17,411,500	117,080,384	28,061,263	89,019,121
6,159,777	13,838,940	△ 2,795,938	16,634,878
△ 32,557,266	89,147,305	8,161,224	80,986,081
△ 28,738,526	84,646,715	6,504,829	78,141,886
△ 3,818,740	4,500,590	1,652,414	2,848,176
0	0	△ 3,981	3,981
△ 7,450,814	573,307,686	11,615,667	561,692,019
△ 32,557,266	85,314,069	8,161,224	77,152,845
△ 15,283,096	18,693,099	△ 950,669	19,643,768
79,119	534,731	32,896	501,835
△ 17,353,289	66,086,239	9,078,997	57,007,242
25,106,452	479,184,503	3,454,443	475,730,060
25,106,452	479,184,503	3,454,443	475,730,060
42,517,952	596,264,887	31,515,706	564,749,181
17,411,500	117,080,384	28,061,263	89,019,121
△ 7,450,814	564,498,572	11,615,667	552,882,905
0	3,833,236	0	3,833,236
0	3,833,236	0	3,833,236
0	3,833,236	0	3,833,236
0	4,975,878	0	4,975,878
0	4,975,878	0	4,975,878
0	3,672,428	0	3,672,428
0	1,303,450	0	1,303,450
0	8,809,114	0	8,809,114
△ 7,450,814	573,307,686	11,615,667	561,692,019

(5) 経営分析比率

区分			算式	
比率項目				
業	水道普及率	%	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{行政区域内人口}} \times 100$	$\frac{1,924}{82,650} \times 100$
	給水普及率	%	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{計画給水人口}} \times 100$	$\frac{1,924}{1,950} \times 100$
	施設利用率	%	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日配水能力}} \times 100$	$\frac{831}{1,450} \times 100$
	最大稼働率	%	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}}{1 \text{ 日配水能力}} \times 100$	$\frac{1,186}{1,450} \times 100$
	負荷率	%	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}}{1 \text{ 日最大配水量}} \times 100$	$\frac{831}{1,186} \times 100$
	有収率	%	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	$\frac{263,592}{303,483} \times 100$
	1人1日平均給水量	リットル	$\frac{\text{年間総有収水量}(\text{m}^3)}{\text{現在給水人口} \times 365(366) \text{ 日}} \times 1,000$	$\frac{263,592}{1,924 \times 365} \times 1,000$
	1人1日最大配水量	リットル	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}(\text{m}^3)}{\text{現在給水人口}} \times 1,000$	$\frac{1,186}{1,924} \times 1,000$
	配水管使用効率	m ³	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}(\text{m})}$	$\frac{303,483}{45,947}$
	固定資産使用効率	m ³	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}(\text{万円})}$	$\frac{303,483}{53,903}$
	職員1人当たり給水人口	人	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,924}{1}$
	職員1人当たり給水量	m ³	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{263,592}{1}$
	職員1人当たり営業収益	円	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{27,669,021}{1}$
	職員1人当たり給水収益	円	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{26,579,721}{1}$
	職員1人当たり平均給与	円	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{6,904,960}{1}$
	供給単価	円	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{26,579,721}{263,592}$
務	有収水量	円	$\frac{\text{総費用}-\text{長期前受金戻入額}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{41,478,355}{263,592}$
	上のうち	円	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{6,904,960}{263,592}$
	資本費	円	$\frac{\text{減価償却費}+\text{企業債利息}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{0}{263,592}$
	m ³ 販売収益	円	供給単価－給水原価	100.8-157.4
	供給単価率	%	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$	$\frac{100.8}{157.4} \times 100$
	料金回収率	%	$\frac{\text{給水収益}}{\text{総費用}-\text{長期前受金戻入額}} \times 100$	$\frac{26,579,721}{41,478,355} \times 100$

令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	説 明
2.3	2.3	2.4	行政区域内人口に対する普及率をみる。
98.7	99.5	100.8	計画給水人口に対する普及率をみる。
57.3	55.2	59.7	水道施設の経済性を総括的にみる。
81.8	85.0	92.7	施設の利用及び投資の適正化をみる。
70.1	65.0	64.4	施設が年間を通じて有効に使用されているかをみる。
86.9	87.8	80.9	総配水量に対する総有収水量の割合をみる。 比率は高いほど良い。
375	362	356	1人1日当たりの給水量をみる。
616	635	684	1人1日当たりの最大配水量をみる。
6.6	6.4	6.8	導送配水管の有効延長に対して効率的に使用されているかをみる。
5.6	5.7	6.5	固定資産1万円当たりの配水量の使用効率をみる。 比率は高いほど良い。
1,924	1,940	1,966	職員数が適正であるかをみる。
263,592	256,777	256,355	職員1人当たりの給水量をみる。
27,669,021	25,961,613	26,206,096	職員1人当たりの営業収益をみる。
26,579,721	25,772,613	25,627,096	職員1人当たりの給水収益をみる。
6,904,960	6,176,748	5,727,665	職員1人当たりの職員給与費をみる。
100.8	100.4	100.0	有収水量1m ³ 当たりの収益をみる。
157.4	144.8	163.0	有収水量1m ³ 当たりの費用をみる。
26.2	24.1	22.3	給水原価のうち給与費の割合をみる。
0.0	0.0	0.0	給水原価のうち資本費の割合をみる。
△ 56.6	△ 44.4	△ 63.0	有収水量1m ³ 当たりの販売収益をみる。
64.0	69.3	61.3	供給単価と給水原価の関係をみる。 単価率100%以上が良い。
64.1	69.3	61.3	給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかをみる。回収率100%以上が良い。

区 分			算 式	
比率項目				
業 務	配水量 1 m ³ 当たり 電力使用料	円	動力費 年間総配水量	7,217,026 303,483
	配水量 1 m ³ 当たり 薬品費	円	薬品費 年間総配水量	57,508 303,483
財 務	固定資産 構成比率	%	固定資産 固定資産＋流動資産＋繰延資産 千円×100	539,028 602,542 ×100
	固定負債 構成比率	%	固定負債 総資本(負債資本合計) 千円×100	0 602,542 ×100
	流動負債 構成比率	%	流動負債 総資本(負債資本合計) 千円×100	59,682 602,542 ×100
	自己資本 構成比率	%	自己資本 総資本(負債資本合計) 千円×100	542,860 602,542 ×100
	固定比率	%	固定資産 自己資本 千円×100	539,028 542,860 ×100
	固定資産対 長期資本比率	%	固定資産 長期資本 千円×100	539,028 542,861 ×100
	流動比率	%	流動資産 流動負債 千円×100	63,515 59,682 ×100
	総資本回転率	回	営業収益 (期首総資本＋期末総資本)/2 千円	27,669 1,168,399 /2
	固定資産回転率	回	営業収益 (期首固定資産＋期末固定資産)/2 千円	27,669 1,048,294 /2
	減価償却率	%	当年度減価償却費 有形固定資産＋無形固定資産 －土地－建設仮勘定＋当年度減価償却費 千円×100	22,424 539,170 ×100
	流動資産回転率	回	営業収益 (期首流動資産＋期末流動資産)/2 千円	27,669 120,105 /2
	経営資本回転率	回	営業収益 経営資本 千円	27,669 585,236
	総資本利益率	%	当年度純利益 (期首総資本＋期末総資本)/2 千円×100	0 1,168,399 /2 ×100
	経常収支比率	%	経常収益 経常費用 千円×100	64,454 64,458 ×100
	営業利益対 経営資本比率	%	営業利益 経営資本 千円×100	△36,268 585,236 ×100
	営業利益対 営業収益比率	%	営業利益 営業収益 千円×100	△36,268 27,669 ×100
	企業債償還元金 対減価償却費比率	%	建設改良のための企業債償還元金 減価償却費 千円×100	0 22,424 ×100
	企業債利息対 給水収益比率	%	企業債利息 給水収益 千円×100	0 26,580 ×100
	職員給与費対 給水収益比率	%	職員給与費 給水収益 千円×100	6,905 26,580 ×100
	職員給与費対 営業費用比率	%	職員給与費 営業費用 千円×100	6,905 63,938 ×100

(注) 自己資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益
 経営資本＝総資本(負債資本合計)－建設仮勘定
 総資産＝固定資産＋流動資産＋繰延資産

令和7年度	令和6年度	令和5年度	説 明
23.8	24.4	20.2	配水量1 m ³ 当たりの電力使用料をみる。
0.19	0.26	0.20	配水量1 m ³ 当たりの薬品費をみる。
89.5	90.0	84.5	総資産に対する固定資産の割合をみる。 比率は高いほど資本が固定化傾向にある。
0.0	0.0	0.0	総資本に対する固定負債の割合をみる。 比率は高いほど他人資本の依存度が高い。
9.9	9.3	14.9	総資本に対する流動負債の割合をみる。 比率は低いほど良い。
90.1	90.7	85.1	総資本に対する自己資本の割合をみる。 比率は高いほど経営の安定性が高い。
99.3	99.3	99.2	資本の固定状態から資本的弾力性をみる。 比率は低いほど良い。
99.3	99.3	99.2	固定資産の財源構成をみる。 100%を超えた場合は過剰投資の傾向にある。
106.4	107.3	104.5	企業の支払能力をみる。比率は高いほど良く、200%以上が適正である。
0.05	0.05	0.05	資本の活用度をみる。回転率は多いほど総資本の利用が効率よく活発になされている。
0.05	0.05	0.05	固定資産の稼働力をみる。回転率は多いほど施設などの固定資産が有効に稼働している。
4.16	4.61	5.69	償却資産である固定資産のうち当年度の減価償却される割合をみる。比率が高いほど投資資産が貨幣性資産として回収され、資本として内部留保される。
0.46	0.36	0.31	流動資産の稼働力をみる。 回転率は高いほど流動資産が有効に稼働している。
0.05	0.05	0.05	経営資本が効率的に営業収益を生み出しているかどうかをみる。
0.0	0.0	0.0	総資本に対する純利益の割合をみる。 比率が高いほど効率性、収益性が高い。
100.0	100.0	100.0	経常費用に対する経常収益の割合をみる。 比率は高いほど良い。（100%以上は黒字）
△ 6.2	△ 7.6	△ 7.9	経営資本に対する営業利益の割合をみる。比率は高いほど良い。
△ 131.1	△ 159.8	△ 167.7	経営収益に対する営業利益の割合をみる。比率は高いほど良い。
0.0	0.0	0.0	減価償却に対する企業債償還元金の割合をみる。比率は低いほど良く、高いほど経営の圧迫要因となる。
0.0	0.0	0.0	給水収益に対する支払利息の割合をみる。比率は低いほど良く、高いほど経営の圧迫要因となる。
26.0	24.0	22.4	給水収益に対する職員給与費の割合をみる。
10.8	9.2	8.2	営業費用に対する職員給与費の割合をみる。


総資本 ＝負債資本合計

長期資本＝資本金＋剰余金＋評価差額等＋固定負債＋繰延収益

総収益 ＝営業収益＋営業外収益＋特別利益

第4章 機構・人事

1. 機構図（令和7年4月1日現在）

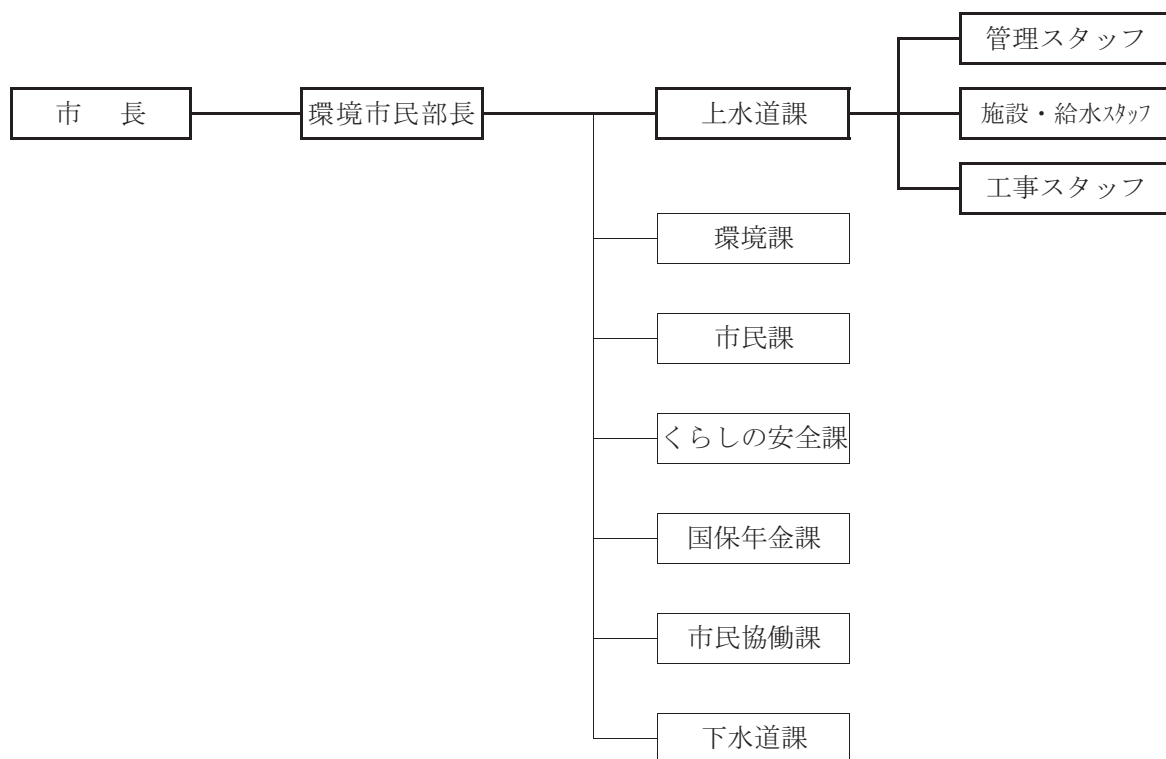

2. 職員配置状況

区 分		職 員
環 境 市 民 部 長		1
環 境 市 民 部 次 長		1
上 水 道 課	課 長	(1)
	課 長 補 佐	(2)
	管 理 ス タ ッ フ	7
	施 設 ・ 給 水 ス タ ッ フ	5
	工 事 ス タ ッ フ	5
	計	18
合 計		19
前 年 度		20
増 減		△ 1

（ ）は兼務

3. 事務分掌

(令和7年4月1日現在)

上水道課

- (1) 水道の調査、研究及び計画に関すること。
- (2) 公印及び文書の管理に関すること。
- (3) 例規に関すること。
- (4) 予算及び決算に関すること。
- (5) 資産の取得、管理及び処分に関すること。
- (6) 現金、有価証券の出納及び保管に関すること。
- (7) 起債、借入金及び資金計画に関すること。
- (8) 契約に関すること。
- (9) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。
- (10) 水道事業審議会に関すること。
- (11) 水道料金等に関すること。
- (12) 水道使用量の検針及び認定に関すること。
- (13) 給水の開始、休止、変更及び廃止に関すること。
- (14) 水道関係の証明に関すること。
- (15) 水道庁舎の維持管理に関すること。
- (16) 水道関係の広報に関すること。
- (17) 水道施設の拡張改良工事の設計及び施工監督に関すること。
- (18) 水道施設の道路、河川等の占用に関すること。
- (19) 水源及び配水池の維持管理に関すること。
- (20) 原水の滅菌及び水質検査に関すること。
- (21) 取水量、送水量及び配水量の調整に関すること。
- (22) 導水、送水及び配水施設の維持管理に関すること。
- (23) 給水工事の受付及び予納金に関すること。
- (24) 給水工事の設計審査及び完成検査に関すること。
- (25) 貯蔵品の管理に関すること。
- (26) 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。
- (27) 配管台帳に関すること。
- (28) 量水器の取替えに関すること。
- (29) 簡易専用水道に関すること。
- (30) 貯水槽水道に関すること。